



Enheten för natur- och viltärenden  
Astrid Almkvist

Vattenfall Services Nordic AB  
Att: Olcay Aksakal  
[olcay.aksakal@vattenfall.com](mailto:olcay.aksakal@vattenfall.com)

## **Anmälan om nyförläggning av markkabel samt raseri- ng av befintlig luftledning, Norrtälje kommun**

### **Länsstyrelsens bedömning**

Åtgärden berör ett eller flera diken som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Skyddet omfattar vattenområden som är mindre än 1 ha och som ständigt, eller under en stor del av året, håller ytvatten eller en fuktig markyta. Exempel på skyddade områden är öppna diken och naturliga bäckfåror som är mindre än 2 meter breda. Om den planerade åtgärden riskerar att skada diket/dikena är åtgärden förbjuden. Dispens kan sökas hos Länsstyrelsen.

Enligt anmälan finns förslag att förlägga ett ytligt rör över ett dike för att inte riskera skada och schaktning kommer på så sätt inte ske i diket. Grumling av vattnet får inte ske. Om det finns grodor i diket bör röret inte förläggas under perioden april-juni då grodyngel kan skadas av åtgärden.

Länsstyrelsen har i övrigt, i fråga om påverkan på naturmiljön, inget att erinra mot de föreslagna åtgärderna.

### **Bakgrund**

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB har Vattenfall Services Nordic AB anmält för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken nyförläggning av markkabel samt raseri-  
ng av befintlig luftledning i Riala, Norrtälje kommun.

Kabeln förläggs i schakt på en sträcka om 543 m med startpunkt på Riala-Ekeby 2:10 och slutpunkt på Riala-Ekeby 1:56. Schaktet blir 0,8 m djupt och 0,5 m brett. En transformatorstation kommer att uppföras med en yta på 8,4 kvm.

### **Upplysningar**

Länsstyrelsens prövning omfattar endast bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken om verksamhetens inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter. Detta samråd omfattar inte eventuella tillstånd som krävs från markägare eller annan sakägare.

Datum  
2021-06-16

Beteckning  
525-35099-2021

Om en okänd fornlämning påträffas vid grävningsarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ske till Länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att störa vilda fåglar under häckningstid, samt att skada eller förstöra fåglarnas häckningsplatser. Ni bör därutöver försäkra er om att ni har tillräckligt med kunskap om förekomst av skyddade arter för att säkerställa att den planerade åtgärden även i övrigt är förenlig med artskyddsförordningen.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att försäkra sig om att massor som avses att flyttas inte innehåller invasiva arter som omfattas av förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter. Enligt artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 är det även förbjudet att transportera massor som innehåller invasiva arter, med undantag om massorna transporteras till destruktion.

Skulle någon del av verksamheten omlokaliseras krävs en förnyad anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd).

Beslut om detta yttrande har fattats digitalt av miljöhandläggare Karolina Wallin med miljöhandläggare Astrid Almkvist som föredragande.


*Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.*

## Bilagor

1. Översiktskarta

## Kopia till

Norråtalje kommun: [bygg.miljonamnden@norratalje.se](mailto:bygg.miljonamnden@norratalje.se)

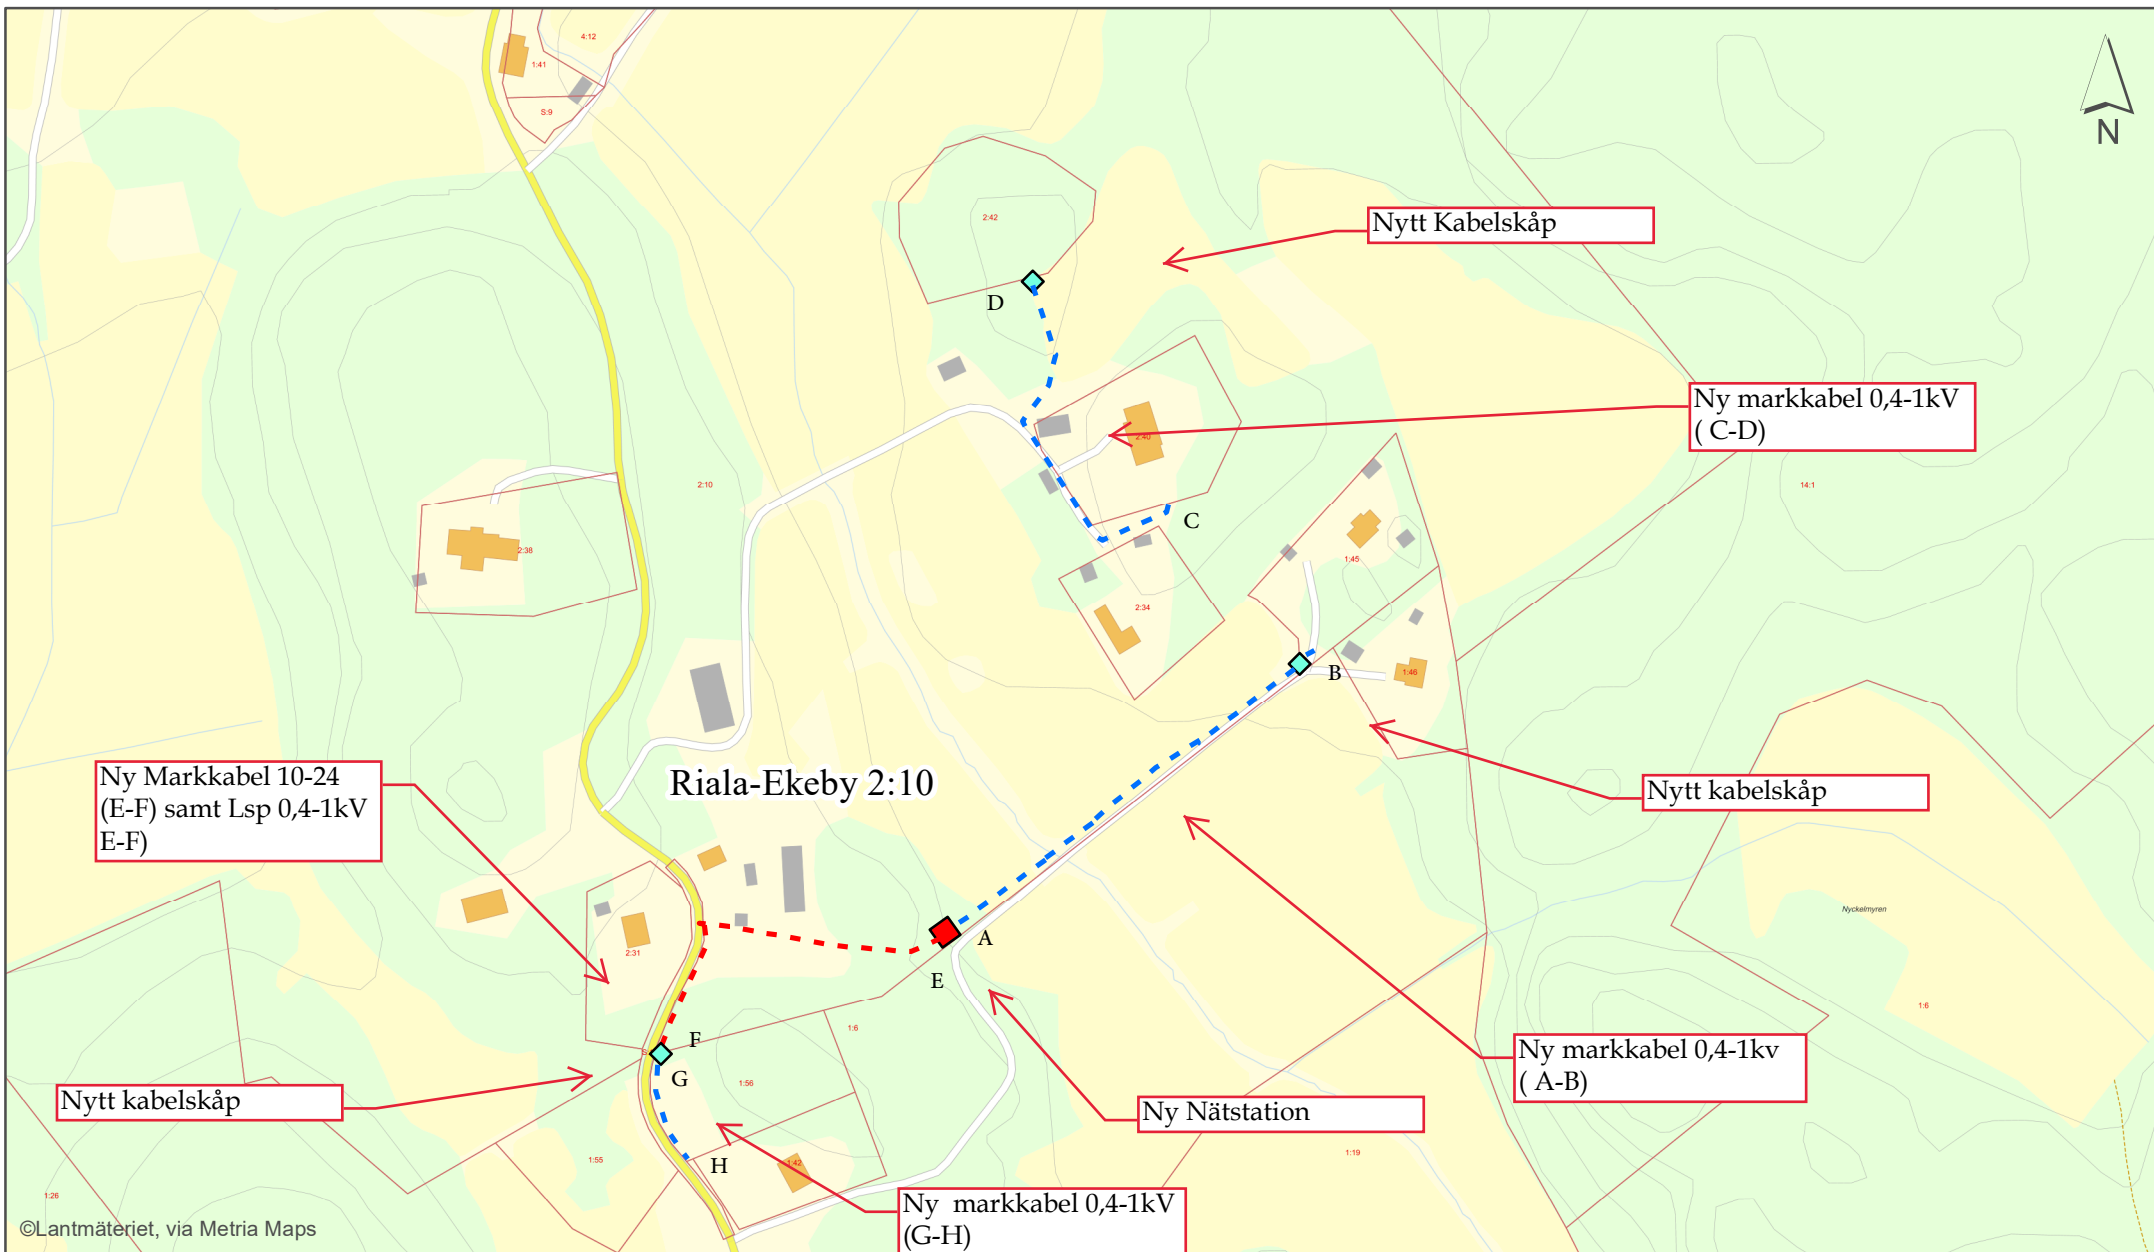

©Lantmäteriet, via Metria Maps

Teckenförklaring

- ◆ Kabelskåp
- ◆ Bef. kabelskåp
- Nätstation
- Bef. nätstation
- - - Hsp kabel
- Hsp luftledning
- - - Lsp kabel
- Lsp luftledning
- MMMM Rasing

Projekt: ( AGDA ) Utf ekebykvarnsvägen, Riala- Ekeby 2:41  
 Projektid:283825  
 Kommun:Norrälja

Koordinatsystem  
 SWEREF 99 TM  
 Avdelning  
 GS-ID5

Blad / Format  
**A4**



Datum  
 2021-05-21

