



Vattenfall Eldistribution AB, ombud Landers  
Kraft & Ljusteknik AB  
[camilla.tillberg@kraftochljusteknik.se](mailto:camilla.tillberg@kraftochljusteknik.se)

## Samråd enligt miljöbalken för rasering av befintlig luftledning samt nyförläggning av markkabel och uppförande av transformatorstationer, i Norrtälje kommun

### Beslut

Länsstyrelsen har inget emot de anmälda åtgärderna utifrån bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808), under förutsättning att de utförs i enlighet med anmälan.

### Beskrivning av ärendet

Ni lämnade på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB den 1 november 2023 in en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller rasering av befintlig luftledning samt nyförläggning av markkabel och uppförande av transformatorstationer på flera fastigheter i Norrtälje kommun. Åtgärdernas lokalisering framgår av bilaga 1.

Av anmälan framgår att drygt 11 kilometer schakt för ny kabel ska utföras, huvudsakligen längs med befintliga vägar, men även genom åkermark, betesmark och blandskog. Totalt ska 14 nya transformatorstationer uppföras, vilka ska ersätta befintliga stolpstationer.

Försiktighetsåtgärder för att minimera risken för skada på naturmiljön har redovisats i anmälan.

Åtgärderna berör strandskyddat område.

### Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att de anmälda åtgärdernas inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och

friluftslivsaspekter är acceptabel. Länsstyrelsen har därför inget emot de anmälda åtgärderna.

## Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken.

Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen medger något annat.

## Information

Länsstyrelsens prövning omfattar endast bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken om verksamhetens inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter. En anmälan om samråd befriar inte verksamhetsutövaren från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.

Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som behövs. Ni måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).

Detta samråd omfattar inte eventuella tillstånd som krävs från markägare eller annan sakägare. Eventuella bygglov söks hos kommunen. Om område med strandskydd berörs kan åtgärden kräva dispens. Kontakt tas med berörd kommun.

Aktuella åtgärder kan utgöra tillståndspliktig eller anmälningspliktig vattenverksamhet. Se mer information här: [Anmälan om vattenverksamhet | Länsstyrelsen Stockholm \(lansstyrelsen.se\)](#)

Om en okänd fornlämning påträffas vid grävningsarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ske till Länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).

Om åtgärden riskerar att skada en naturmiljö som omfattas av generellt biotopskydd (allé/småvatten/våtmark/dike/källa/åkerholme/odlingsröse/stenmur) enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och 5 § i förordningen om områdesskydd (1998:1252) är åtgärden förbjuden. Dispens kan sökas hos Länsstyrelsen.

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det bl.a. förbjudet att avsiktligt störa vissa arter av fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningstid. Ni bör därutöver försäkra er om att ni har tillräckligt med kunskap om förekomst av skyddade arter för att säkerställa att den planerade åtgärden även i övrigt är förenlig med artskyddsförordningen.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att försäkra sig om att massor som avses att flyttas inte innehåller invasiva arter som omfattas av förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter. Enligt artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 är det vidare förbjudet att transportera massor som innehåller invasiva arter, med undantag om massorna transporteras till destruktion.

Om det vid grävarbete uppstår misstanke om föroreningar i marken, ska detta omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten, vanligtvis kommunen.

Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan för samråd.

Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar ni på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd).

## Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

## Beslutande

Beslutet har fattats av miljöhandläggare Henrik Sandberg.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.


## Bilagor

1. Kartor från anmälan
2. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen


## Kopia till

Norrtälje kommun, [kontaktcenter@norrtalje.se](mailto:kontaktcenter@norrtalje.se)



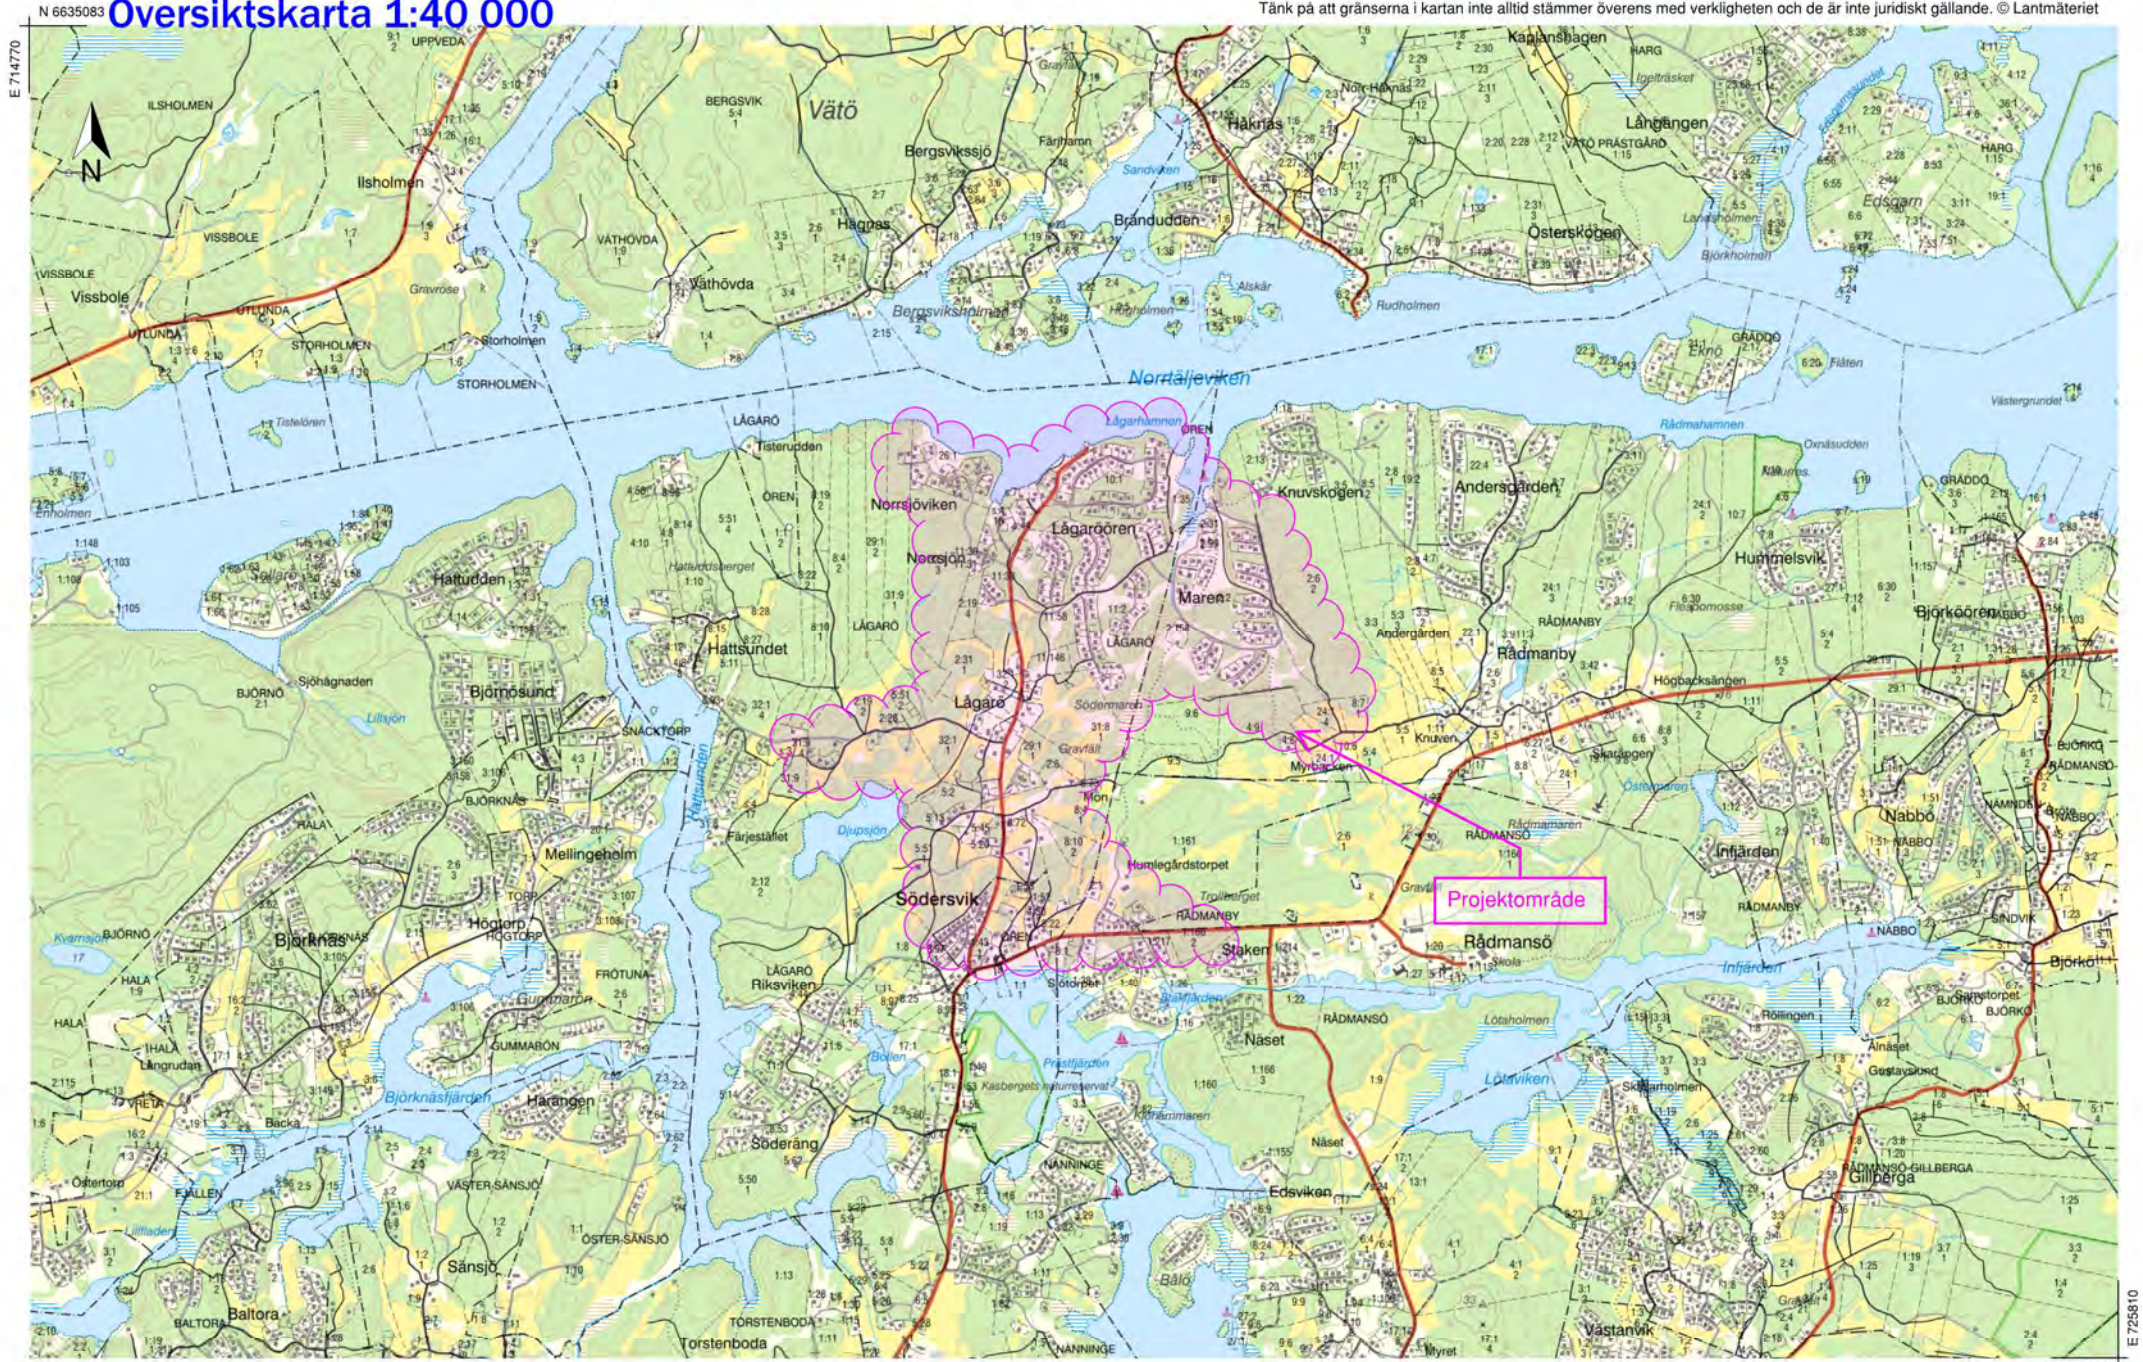


# Översiktskarta Eldragning efter

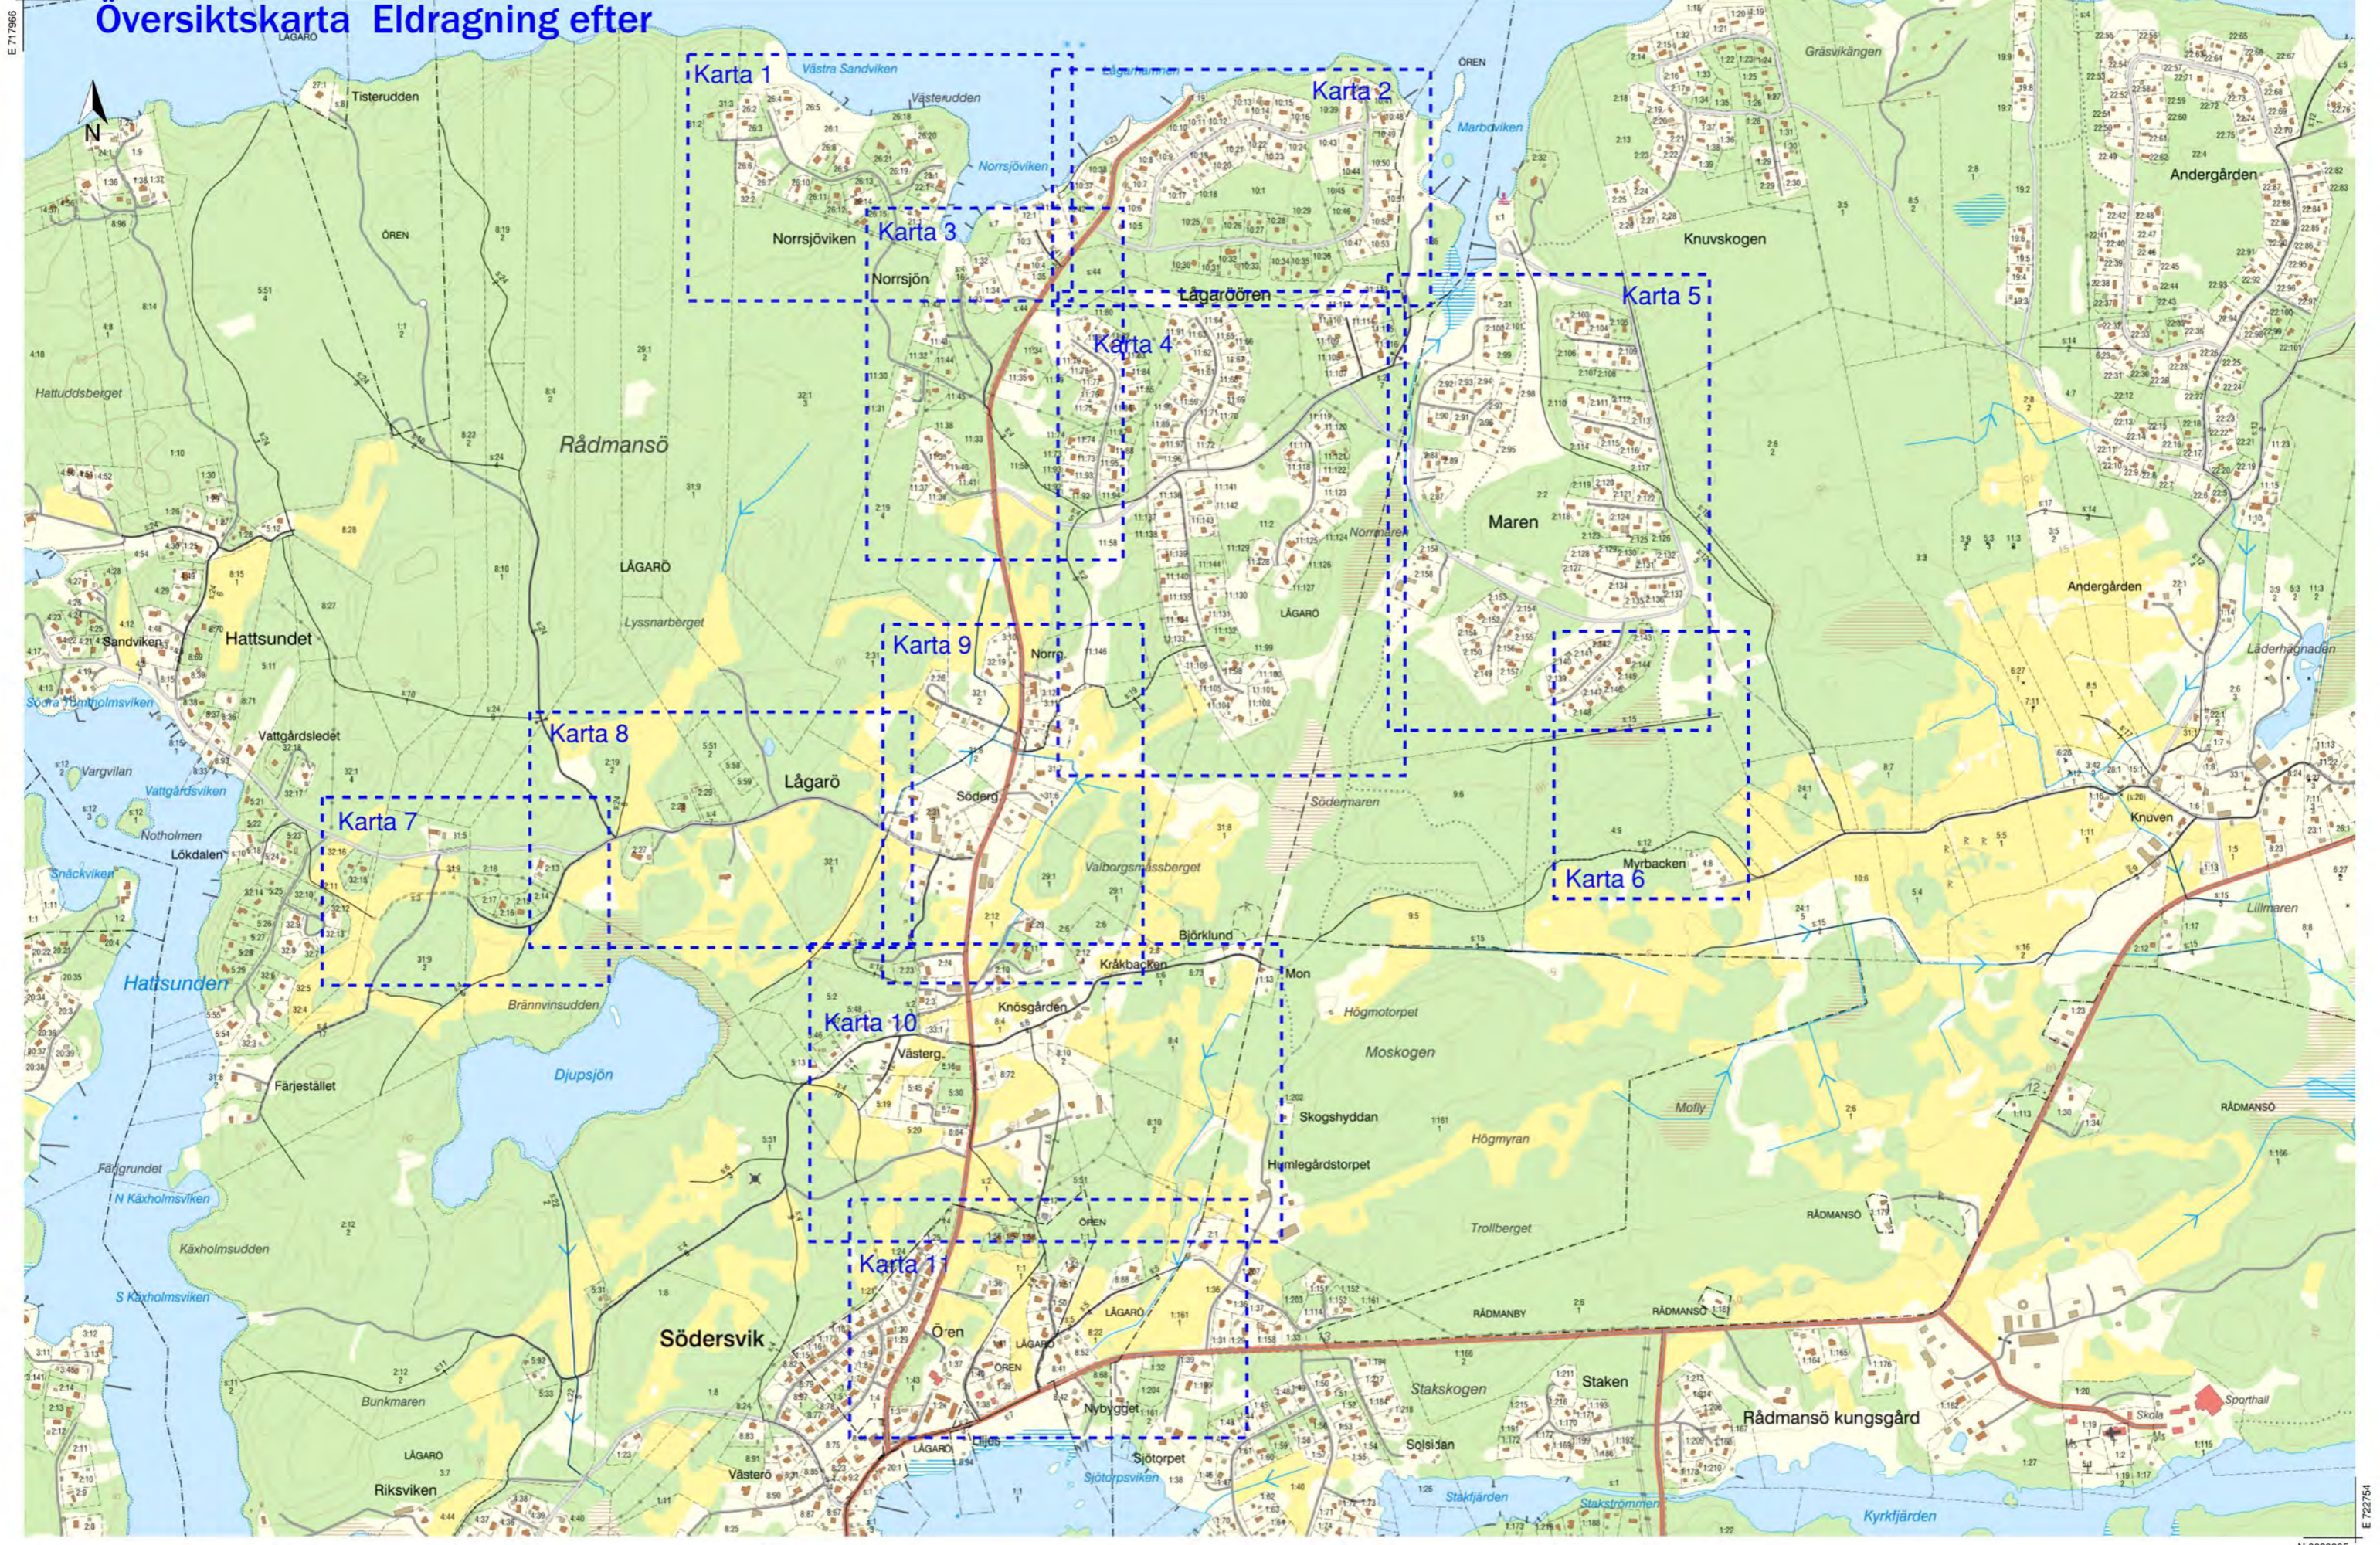

**Karta 1 HSP & LSP efter**

OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

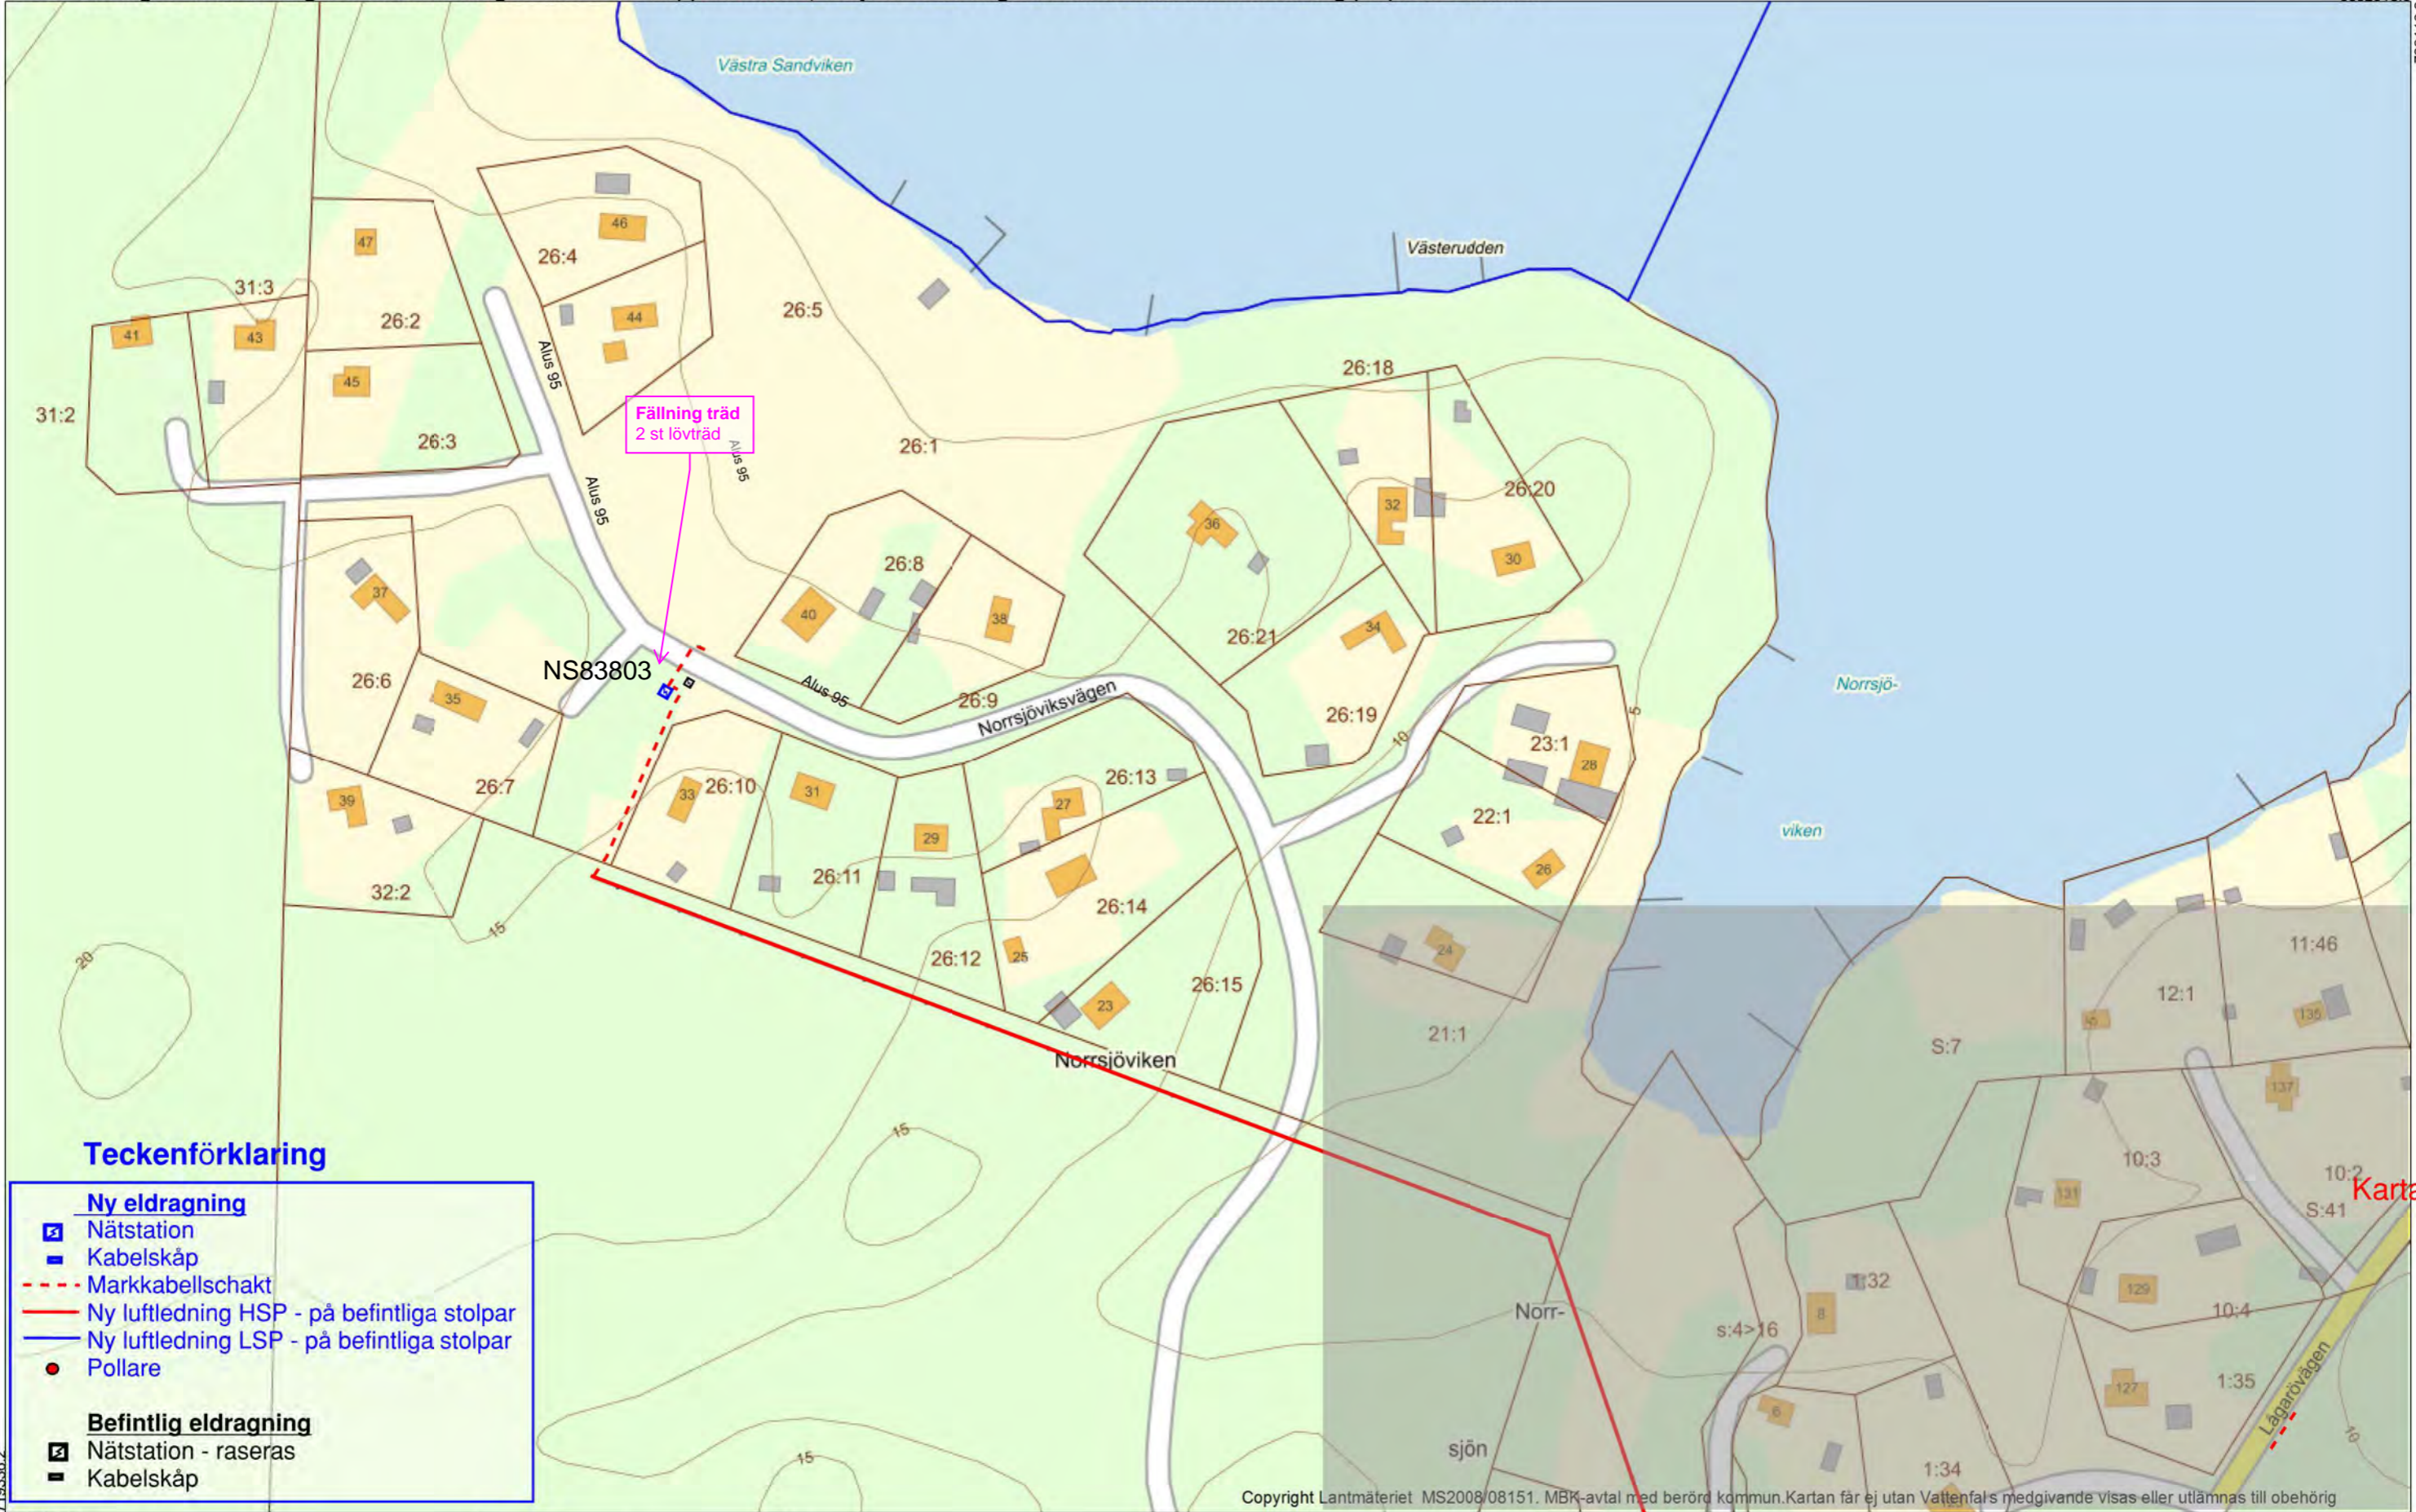

**Teckenförklaring**

- | Ny eldragning   |  |
|---|--|
|  | Nätstation                                 |
|  | Kabelskåp                                  |
|  | Markkabelschakt                            |
|  | Ny luftledning HSP - på befintliga stolpar |
|  | Ny luftledning LSP - på befintliga stolpar |
|  | Pollare                                    |
| Befintlig eldragning  |  |
|  | Nätstation - raseras                       |
|  | Kabelskåp                                  |

Copyright Lantmäteriet MS2008/08151. MBK-avtal med berörd kommun. Kartan får ej utan Vattenfalls medgivande visas eller utlämnas till obehörig

Karta 3

Karta 3

719336.2

6632428.0

2023.04.26


Skala 1: 2000

6632918.0  
720116.2

OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

**Teckenförklaring**

- Ny eldragnig**
-  Nätstation
  -  Kabelskåp
  -  Markkabelschakt
  -  Ny luftledning HSP - på befintliga stolpar
  -  Ny luftledning LSP - på befintliga stolpar
  -  Pollare
- Befintlig eldragnig**
-  Nätstation - raseras
  -  Kabelskåp

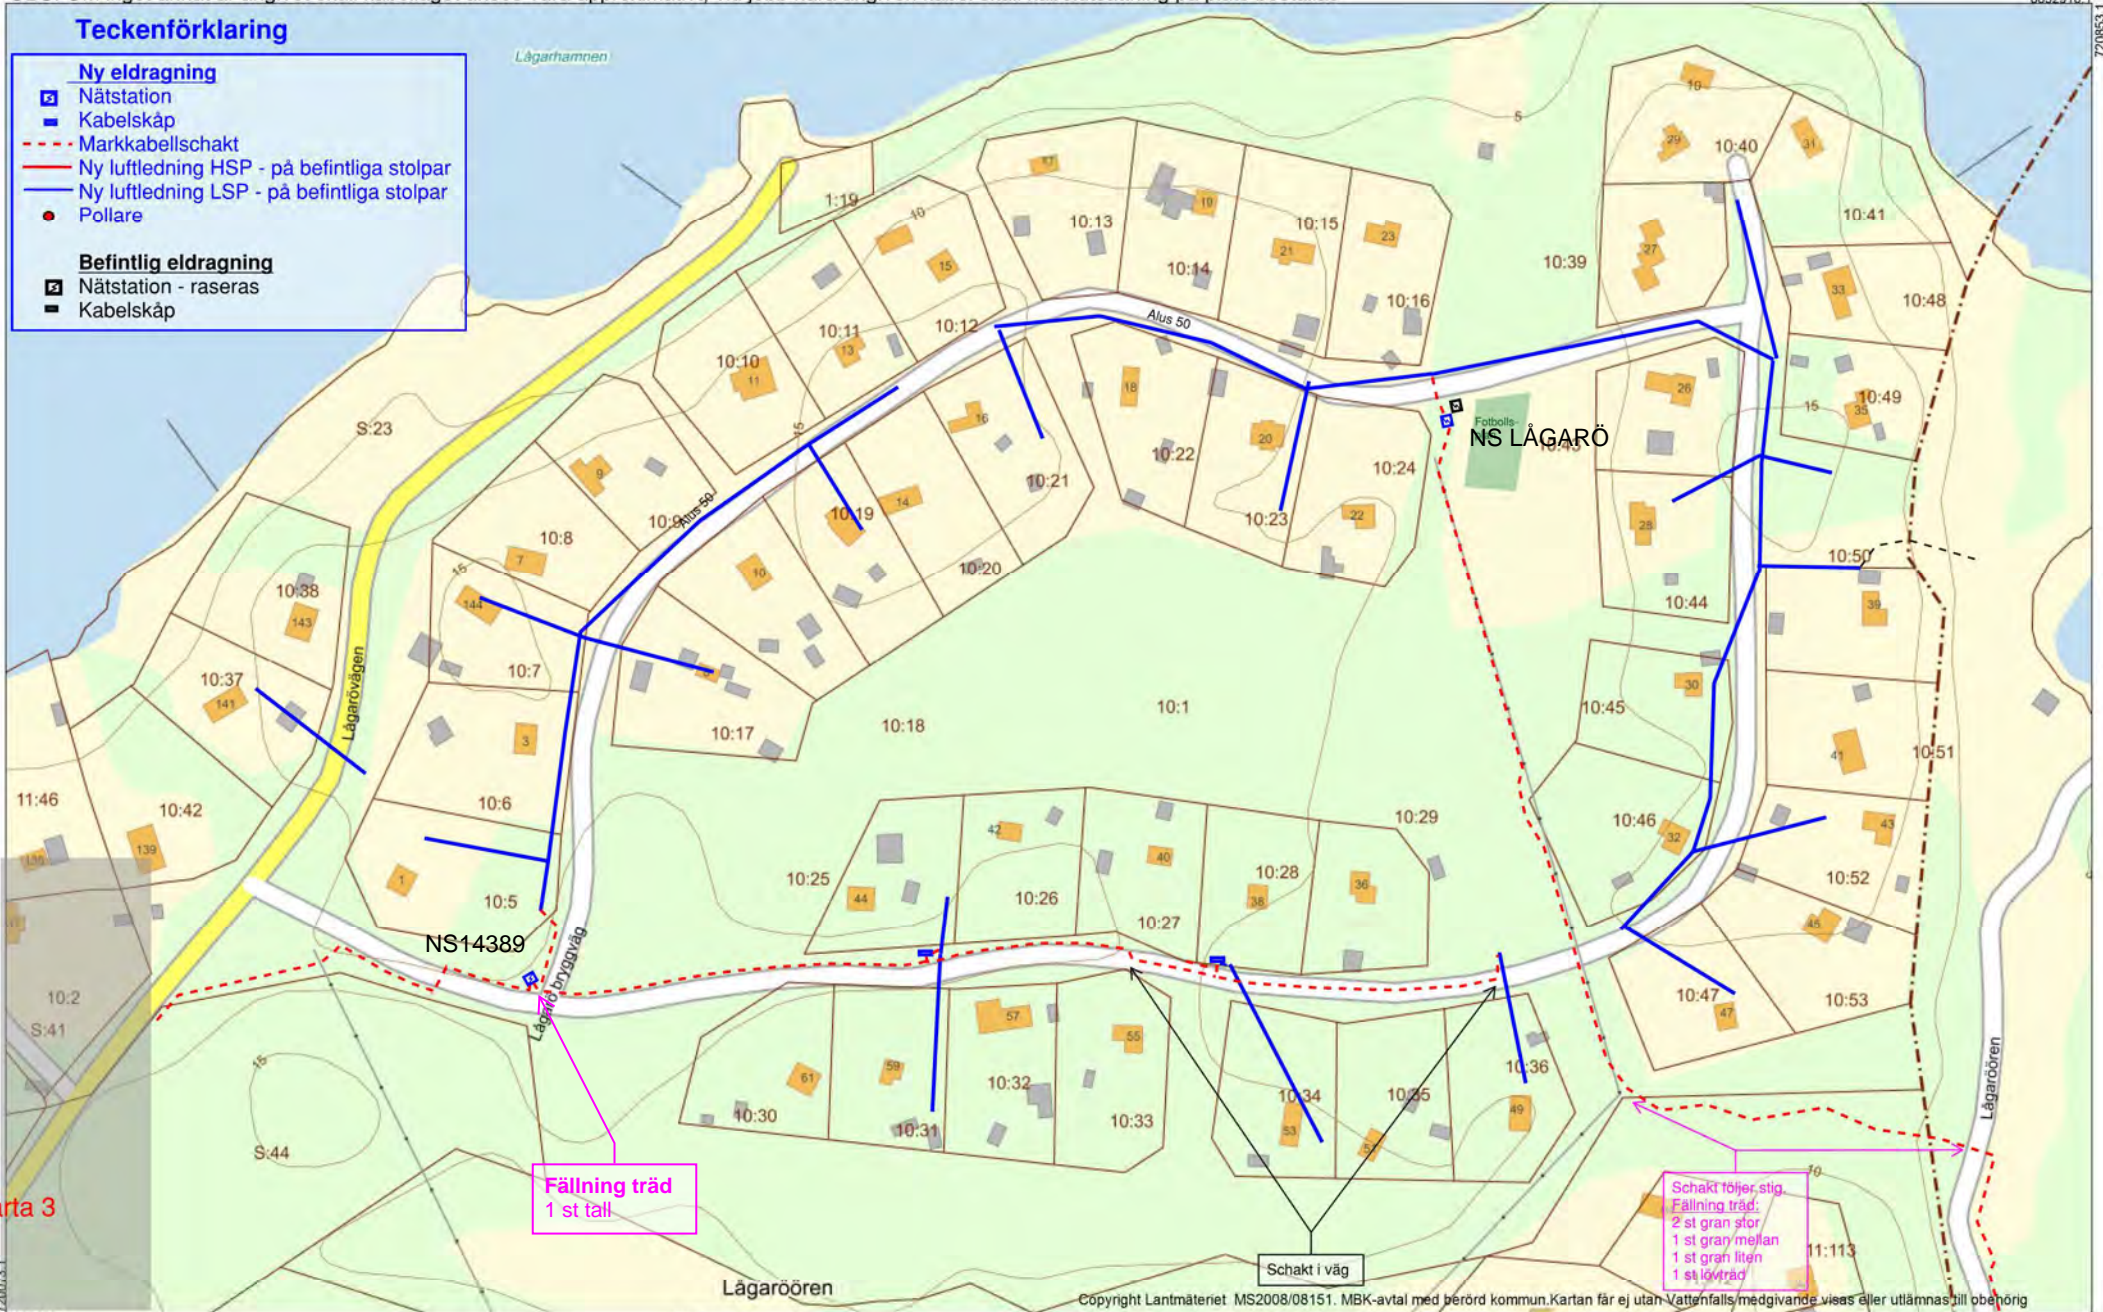

Karta 3

Fällning träd  
1 st tall

Schakt röjer stg.  
Fällning träd:  
2 st gran stor  
1 st gran mellan  
1 st gran liten  
1 st lövträd

Schakt i väg

720073.1

6632420.1

2023.04.26

Skala 1: 2000

Copyright Lantmäteriet MS2008/08151. MBK-avtal med berörd kommun. Kartan får ej utan Vattenfalls medgivande visas eller utlämnas till obehörig

Karta 5



# Karta 3 HSP & LSP efter


OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

6632623.6

Karta 1




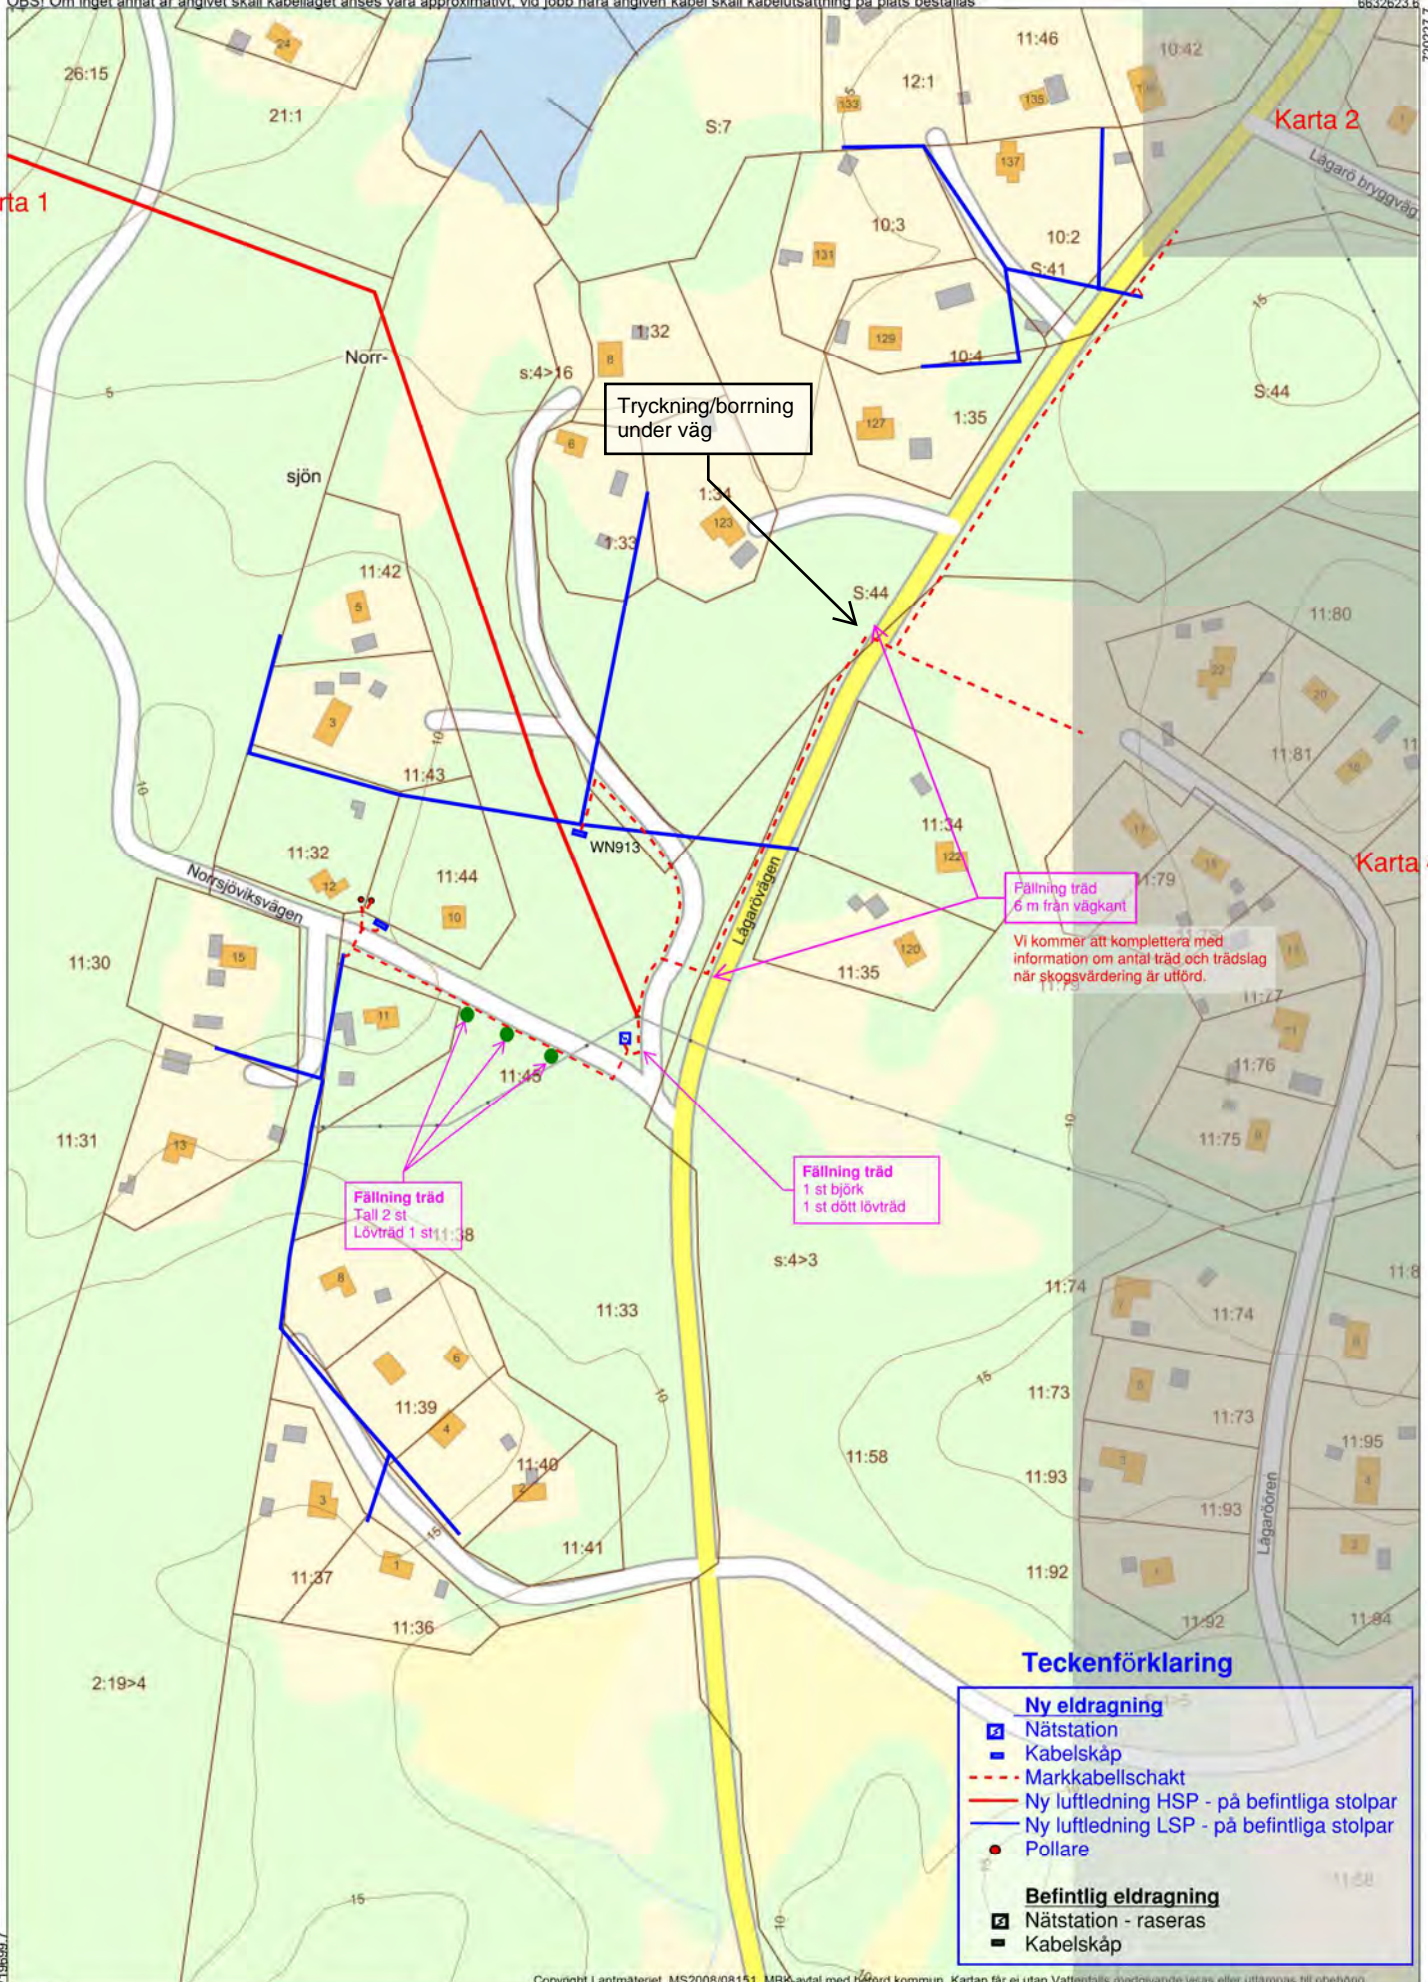


Karta 2

Karta 4





## Teckenförklaring

### Ny eldragning

-  Nätstation
-  Kabelskåp
-  Markkabelschakt
-  Ny luftledning HSP - på befintliga stolpar
-  Ny luftledning LSP - på befintliga stolpar
-  Pollare

### Befintlig eldragning

-  Nätstation - raseras
-  Kabelskåp

719699.7

6631883.6

Copyright Lantmateriet MS2008/08151 MBK-avtal med Borård kommun. Kartan får ej utan Vattenfalls medgivande visas eller utlämnas till obehörig.

2023.04.26

Skala 1: 2000


# Karta 4 HSP & LSP efter

OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

6632451.3

Karta 3

Karta 5

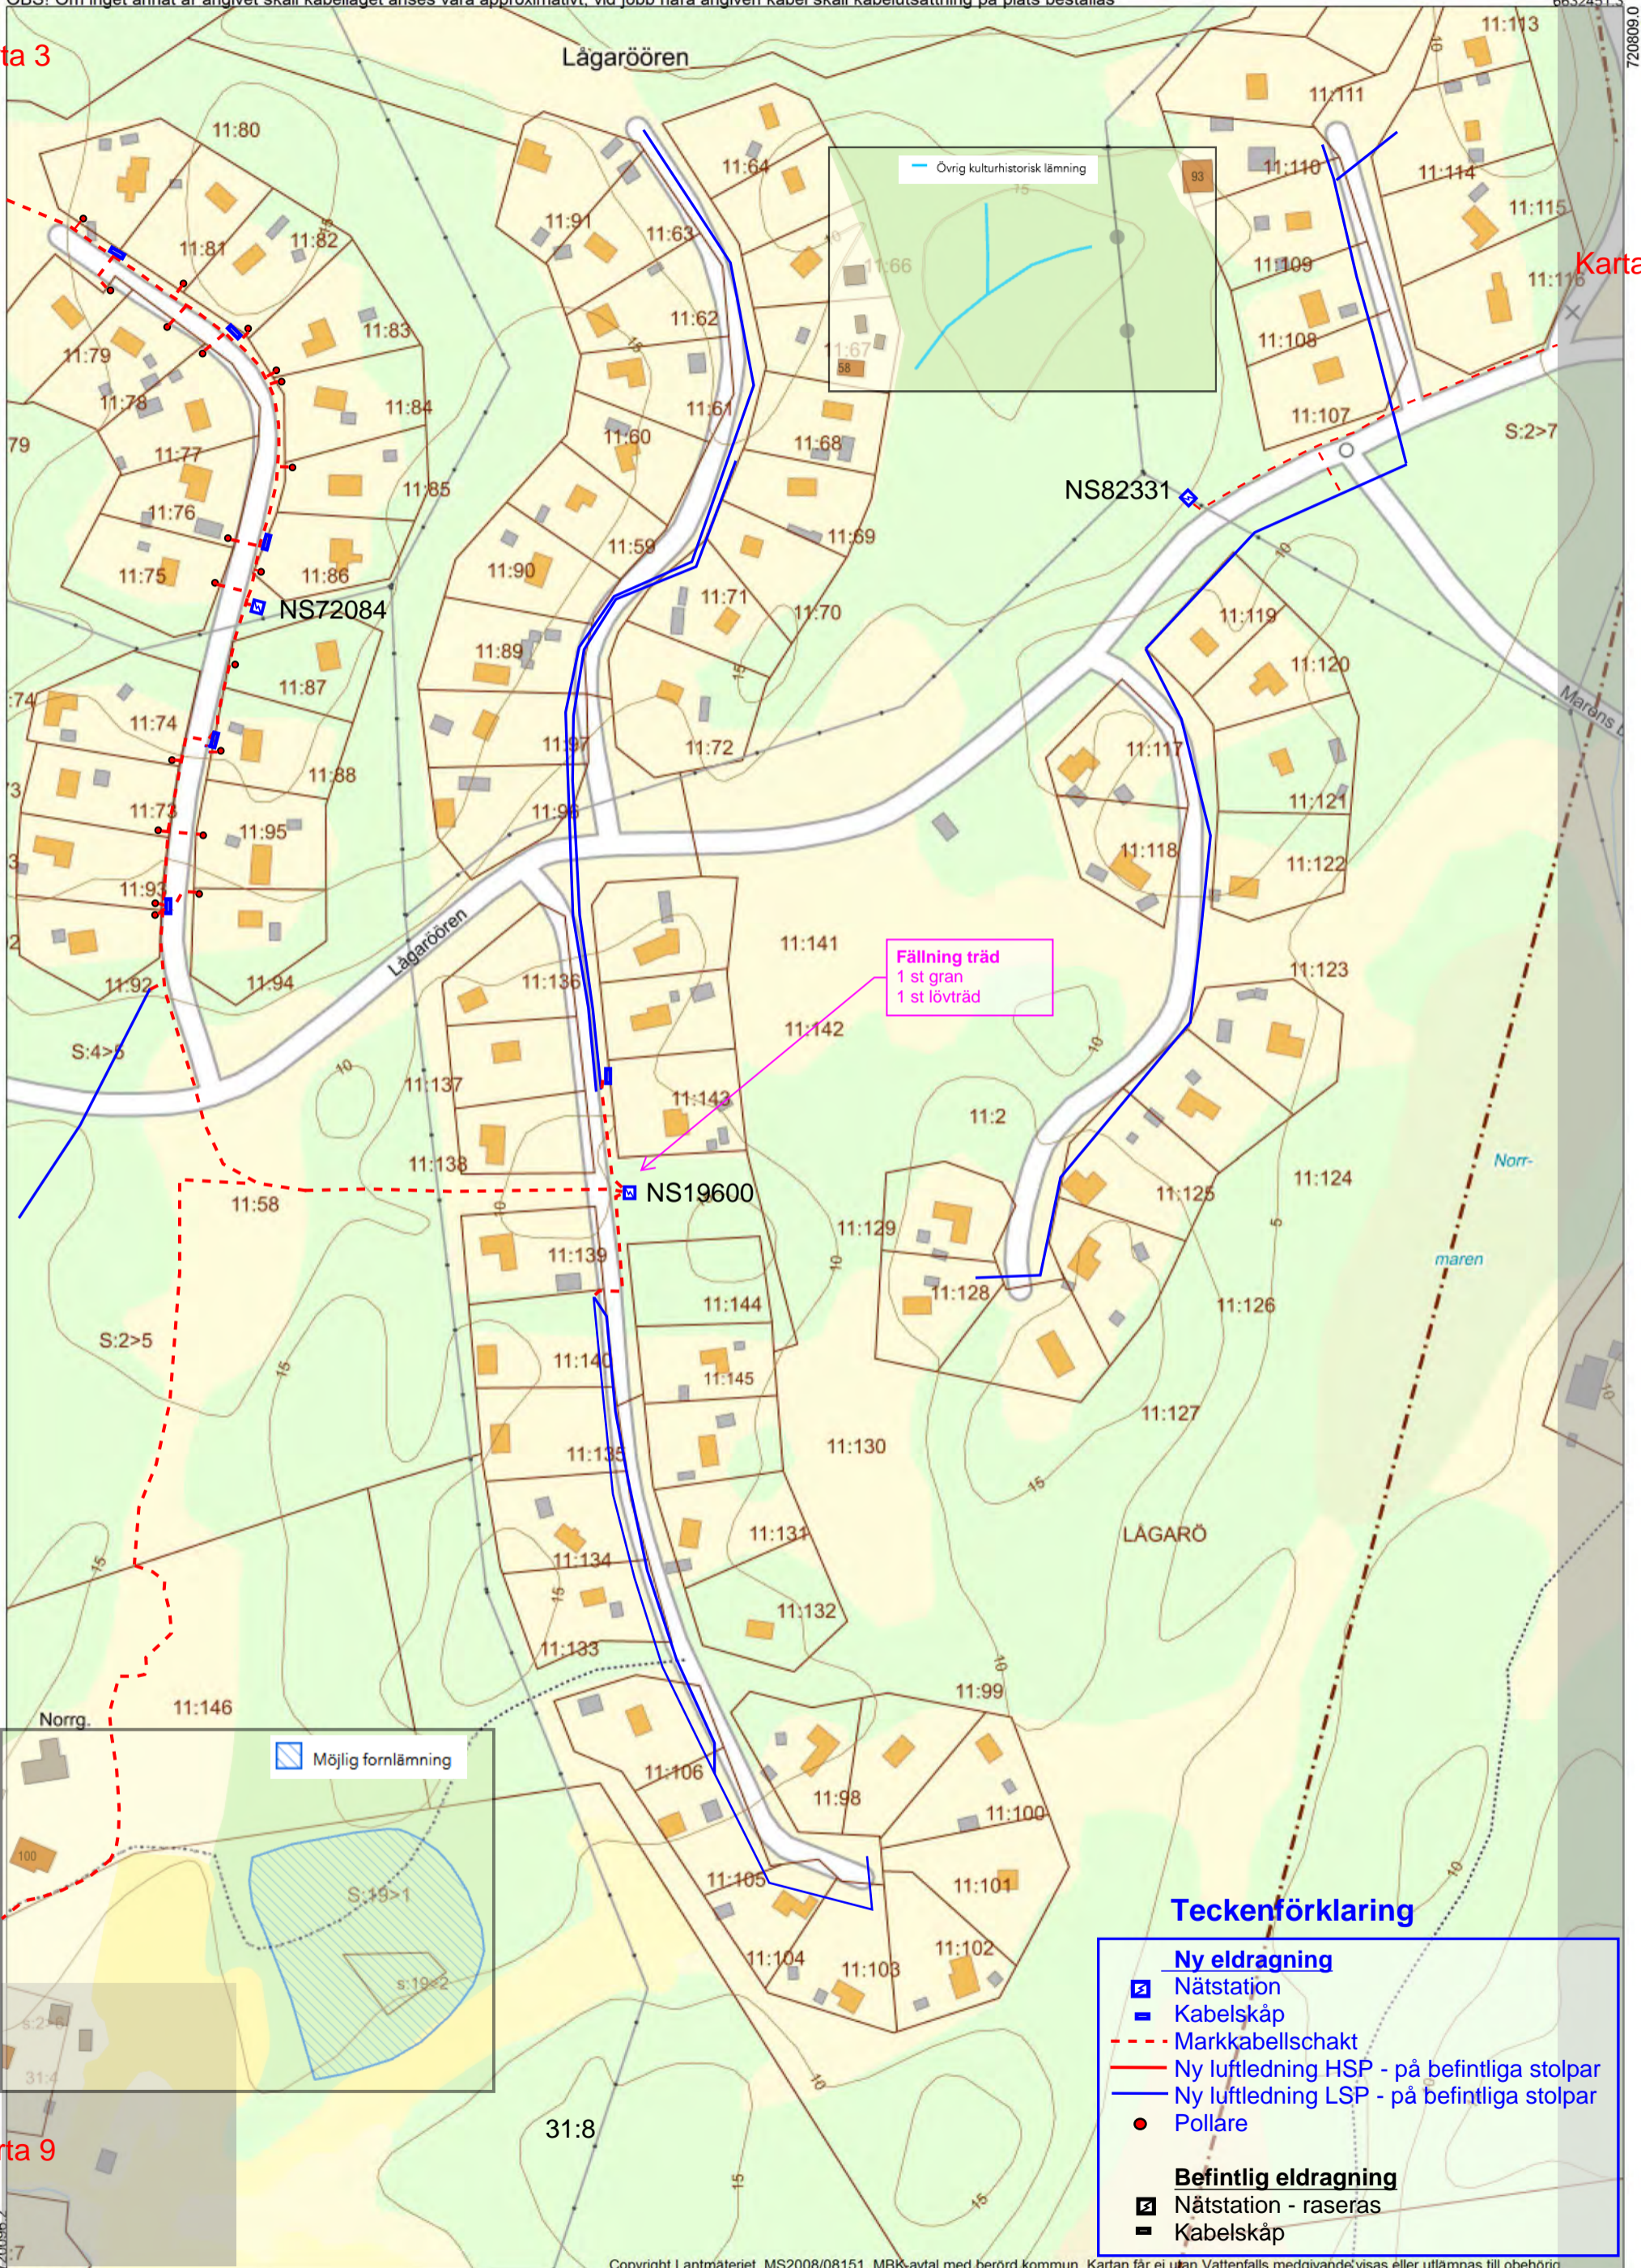

**Möjlig forn lämning**

S:19>1  
s:19>2

**Övrig kulturhistorisk lämning**

**Fällning träd**  
1 st gran  
1 st lövträd

### Teckenförklaring

- Ny eldraging**
- Nätstation
  - Kablskåp
  - Markkabelschakt
  - Ny luftledning HSP - på befintliga stolpar
  - Ny luftledning LSP - på befintliga stolpar
  - Pollare
- Befintlig eldraging**
- Nätstation - raseras
  - Kablskåp

Karta 9

720096.2  
6631452.3

Copyright Lantmäteriet MS2008/08151. MBK-avtal med berörd kommun. Kartan får ej utan Vattenfalls medgivande visas eller utlämnas till obehörig.

0 100m

2023.04.26

Skala 1: 2700


OBS! Om inget annat är angivet skall kabelålaget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

6632487.3

7214300





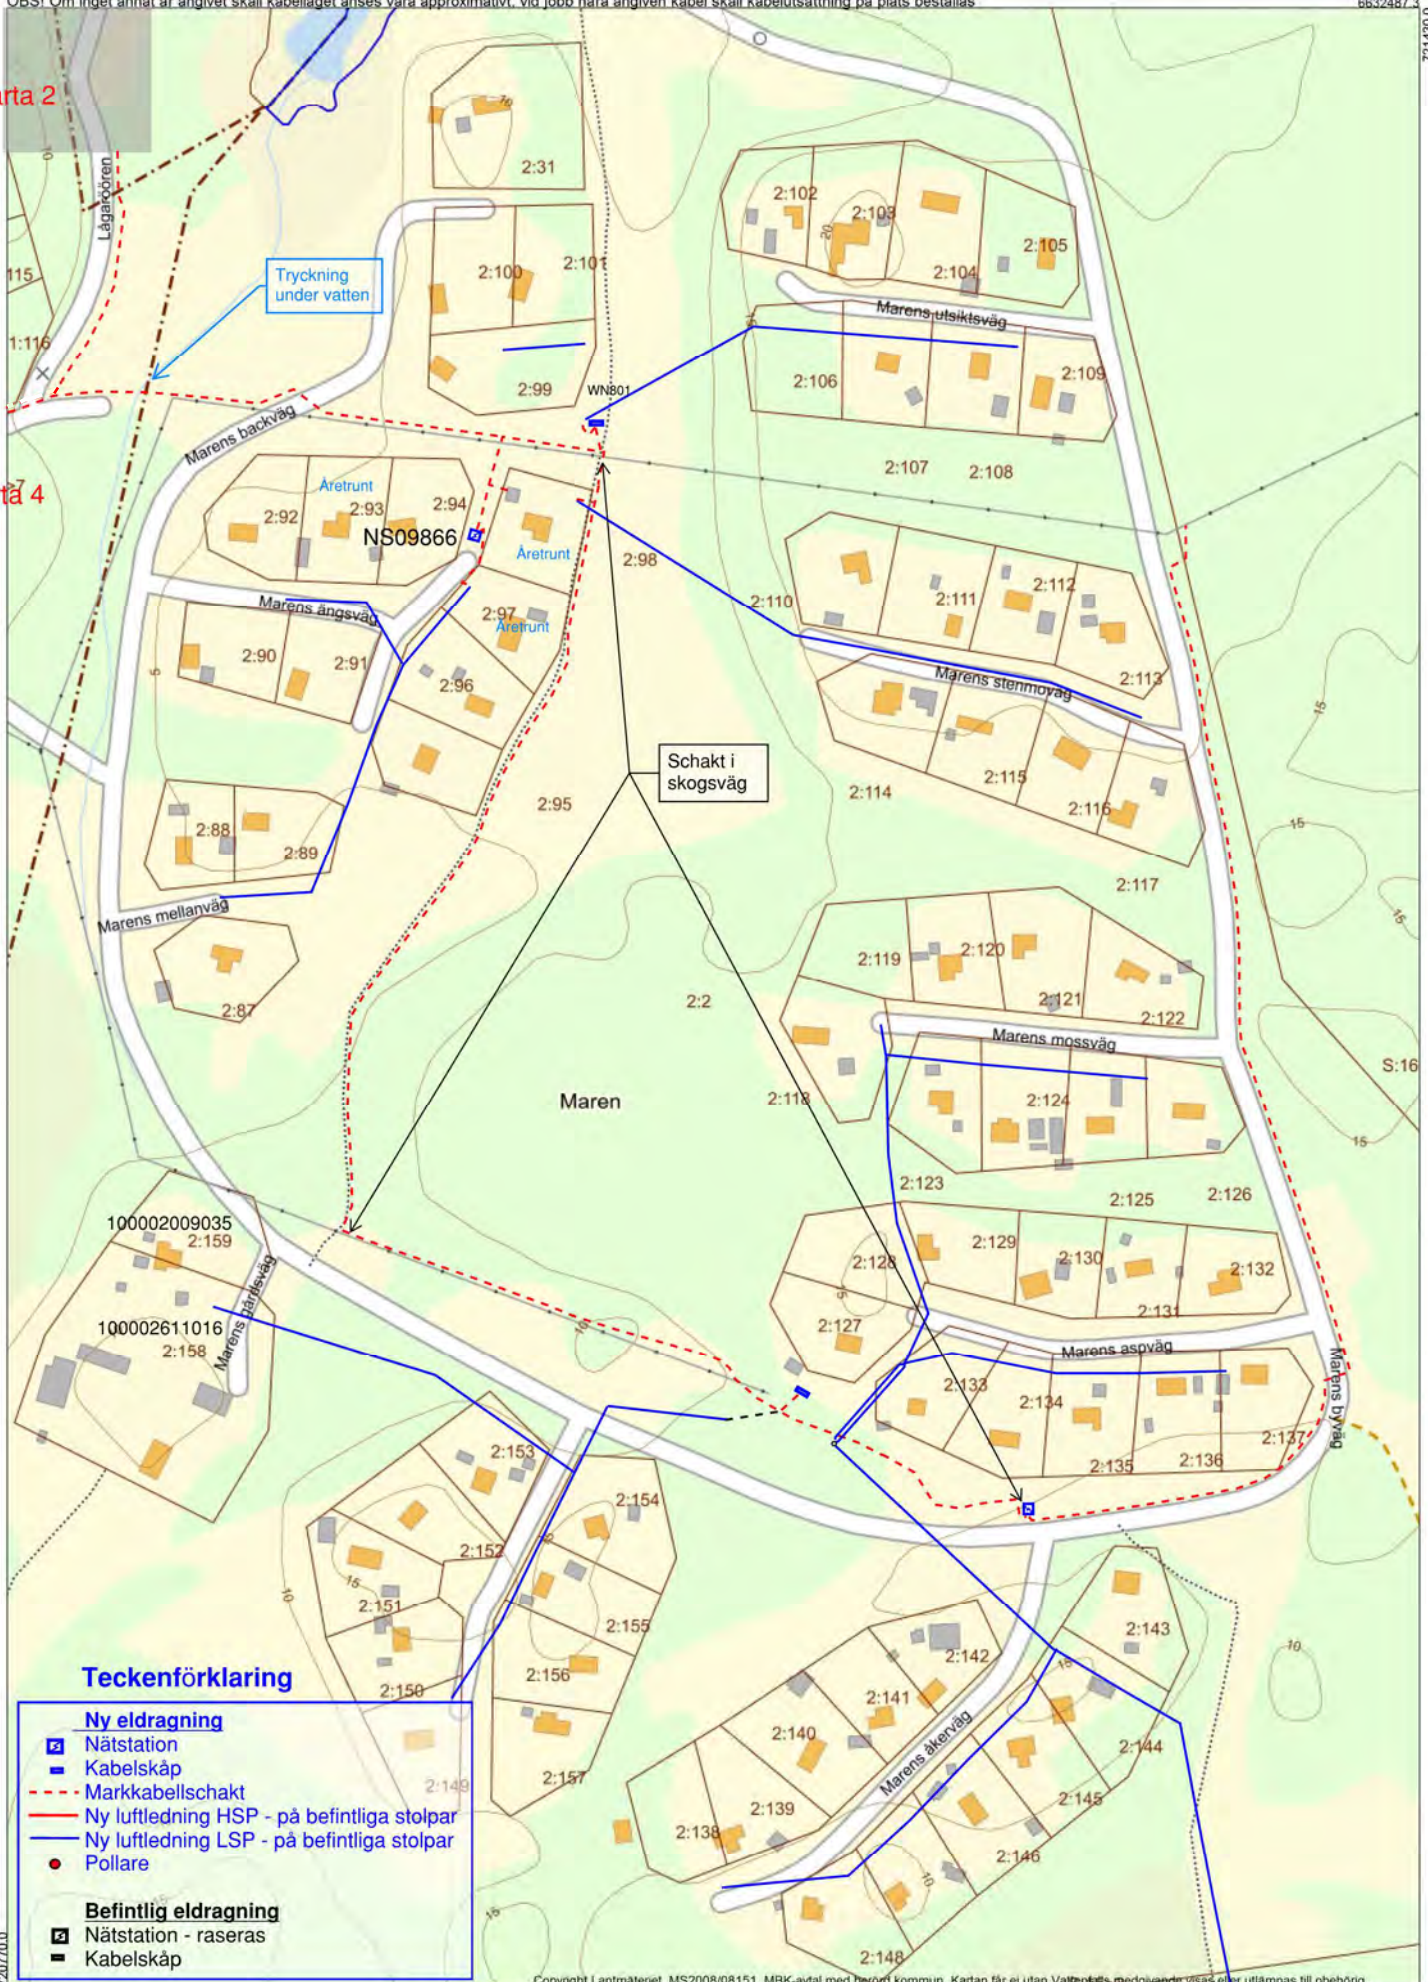

Karta 2

Karta 4





**Teckenförklaring**

**Ny eldragnig**

-  Nätstation
-  Kabelskåp
-  Markkabelschakt
-  Ny luftledning HSP - på befintliga stolpar
-  Ny luftledning LSP - på befintliga stolpar
-  Pollare

**Befintlig eldragnig**

-  Nätstation - raseras
-  Kabelskåp

Copyright Lantmäteriet MS2008/08151. MBK-avtal med berörd kommun. Kartan får ej utan Vattenfalls medgivande visas eller utlämnas till obehörig.

720770.0

6631562.3

2023.04.26


Skala 1: 2500

Karta 6

# Karta 6 HSP & LSP efter

OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid icke nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

6631754.9

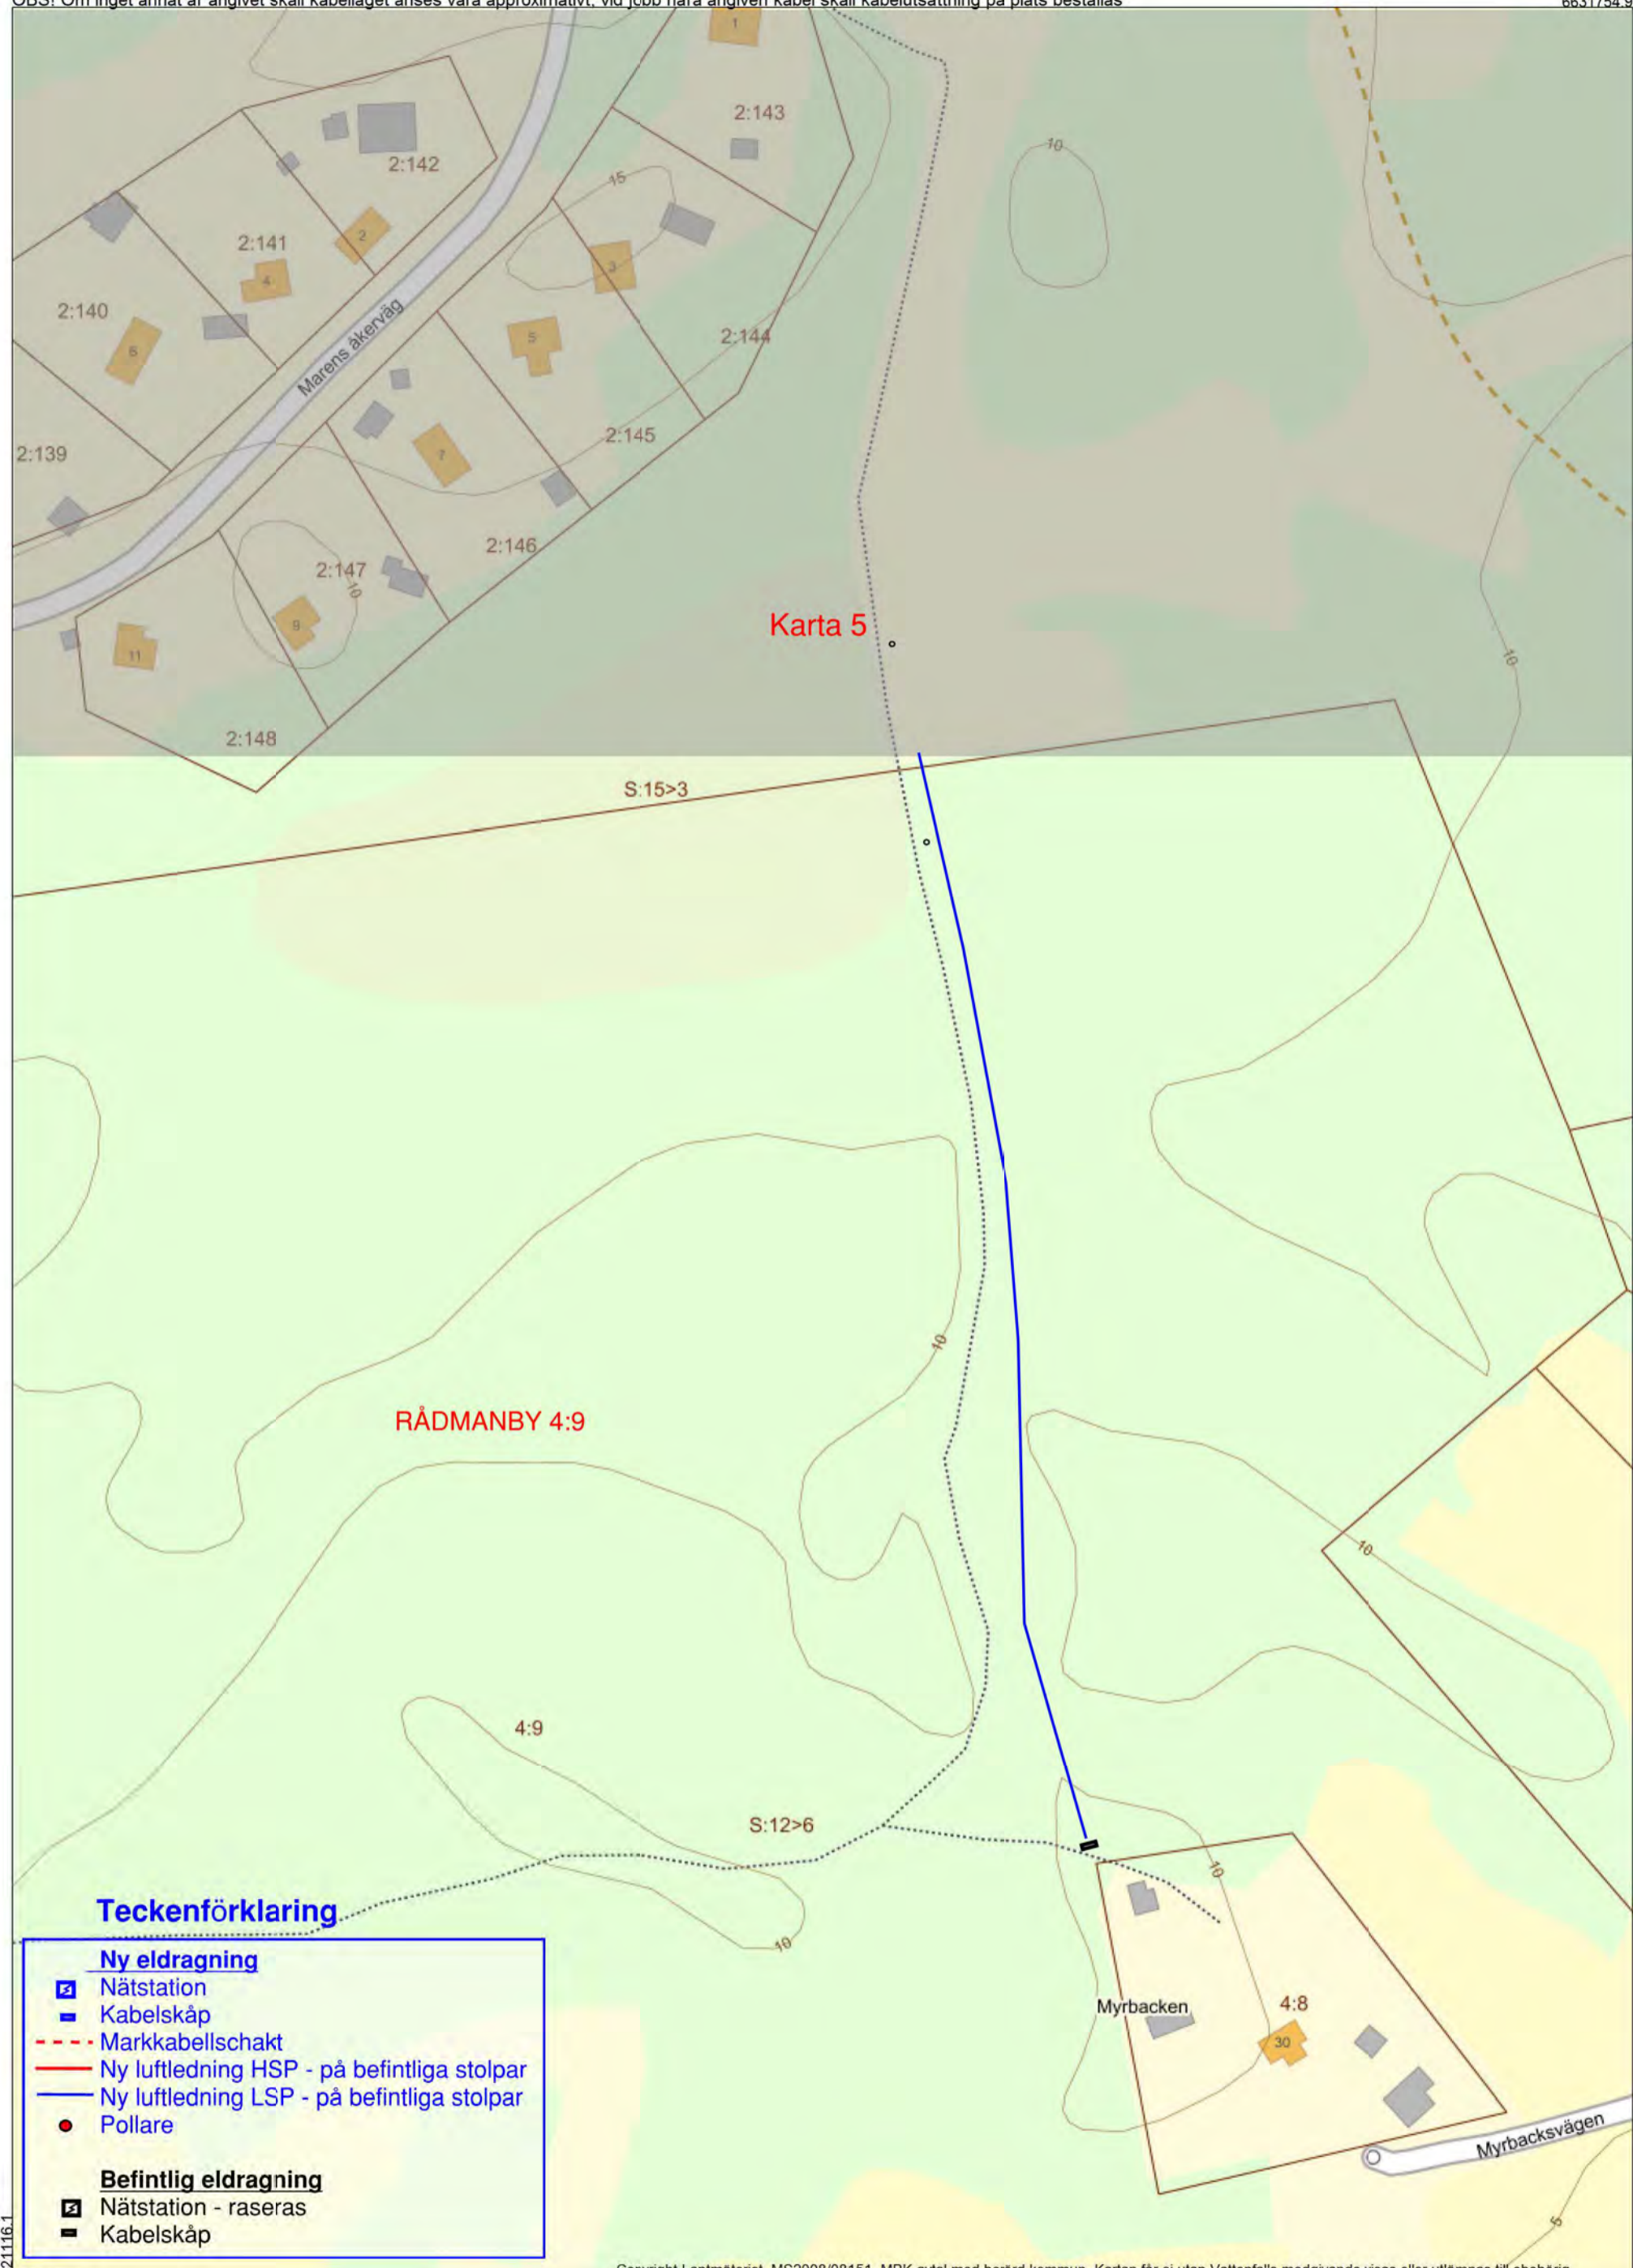

721116.1

721512.1

6631199.9

Copyright Lantmäteriet MS2008/08151. MBK-avtal med berörd kommun. Kartan får ej utan Vattenfalls medgivande visas eller utlämnas till obehörig.




2023.04.26








Skala 1: 1500
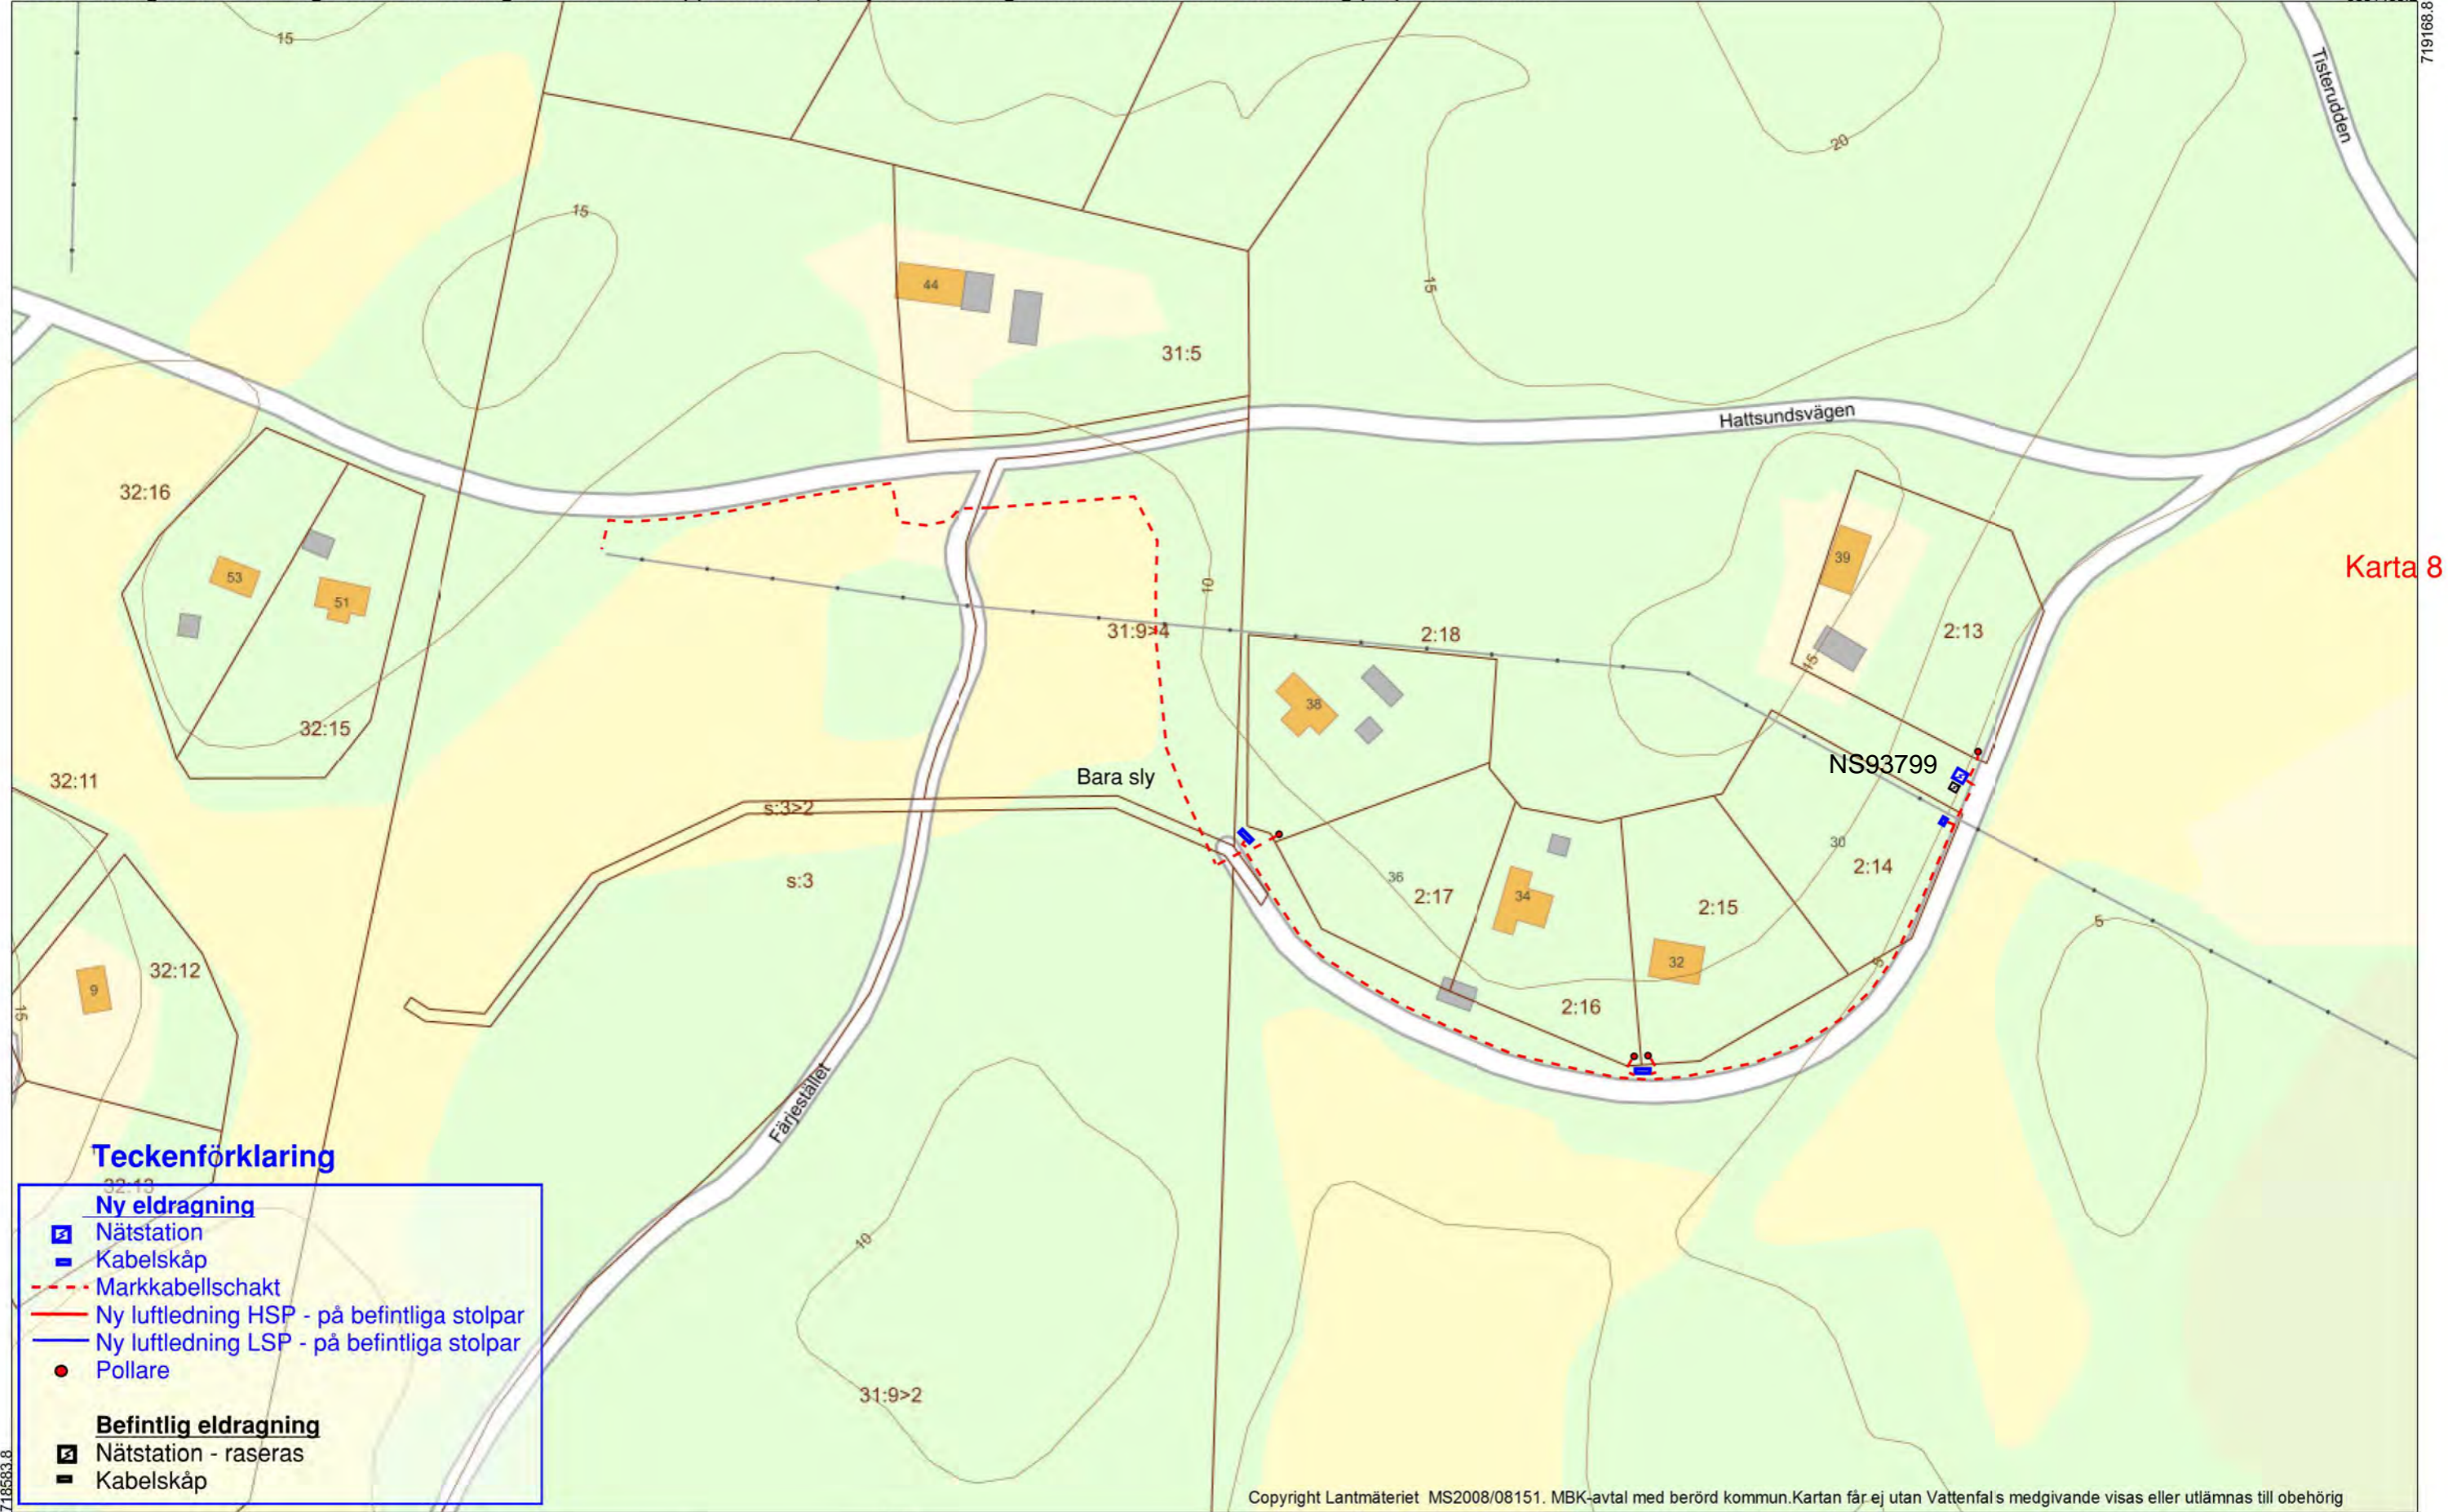
# Karta 7 HSP & LSP efter

OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas



## Teckenförklaring


- Ny eldragnig**
  -  Nätstation
  -  Kabelskåp
  -  Markkabelschakt
  -  Ny luftledning HSP - på befintliga stolpar
  -  Ny luftledning LSP - på befintliga stolpar
  -  Pollare
- Befintlig eldragnig**
  -  Nätstation - raseras
  -  Kabelskåp

839817

6631041.7

2023.04.26

Skala 1: 1500




Copyright Lantmäteriet MS2008/08151. MBK-avtal med berörd kommun. Kartan får ej utan Vattenfall's medgivande visas eller utlämnas till obehörig

Karta 8

6631409.2  
719168.8

# Karta 8 HSP & LSP efter

OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

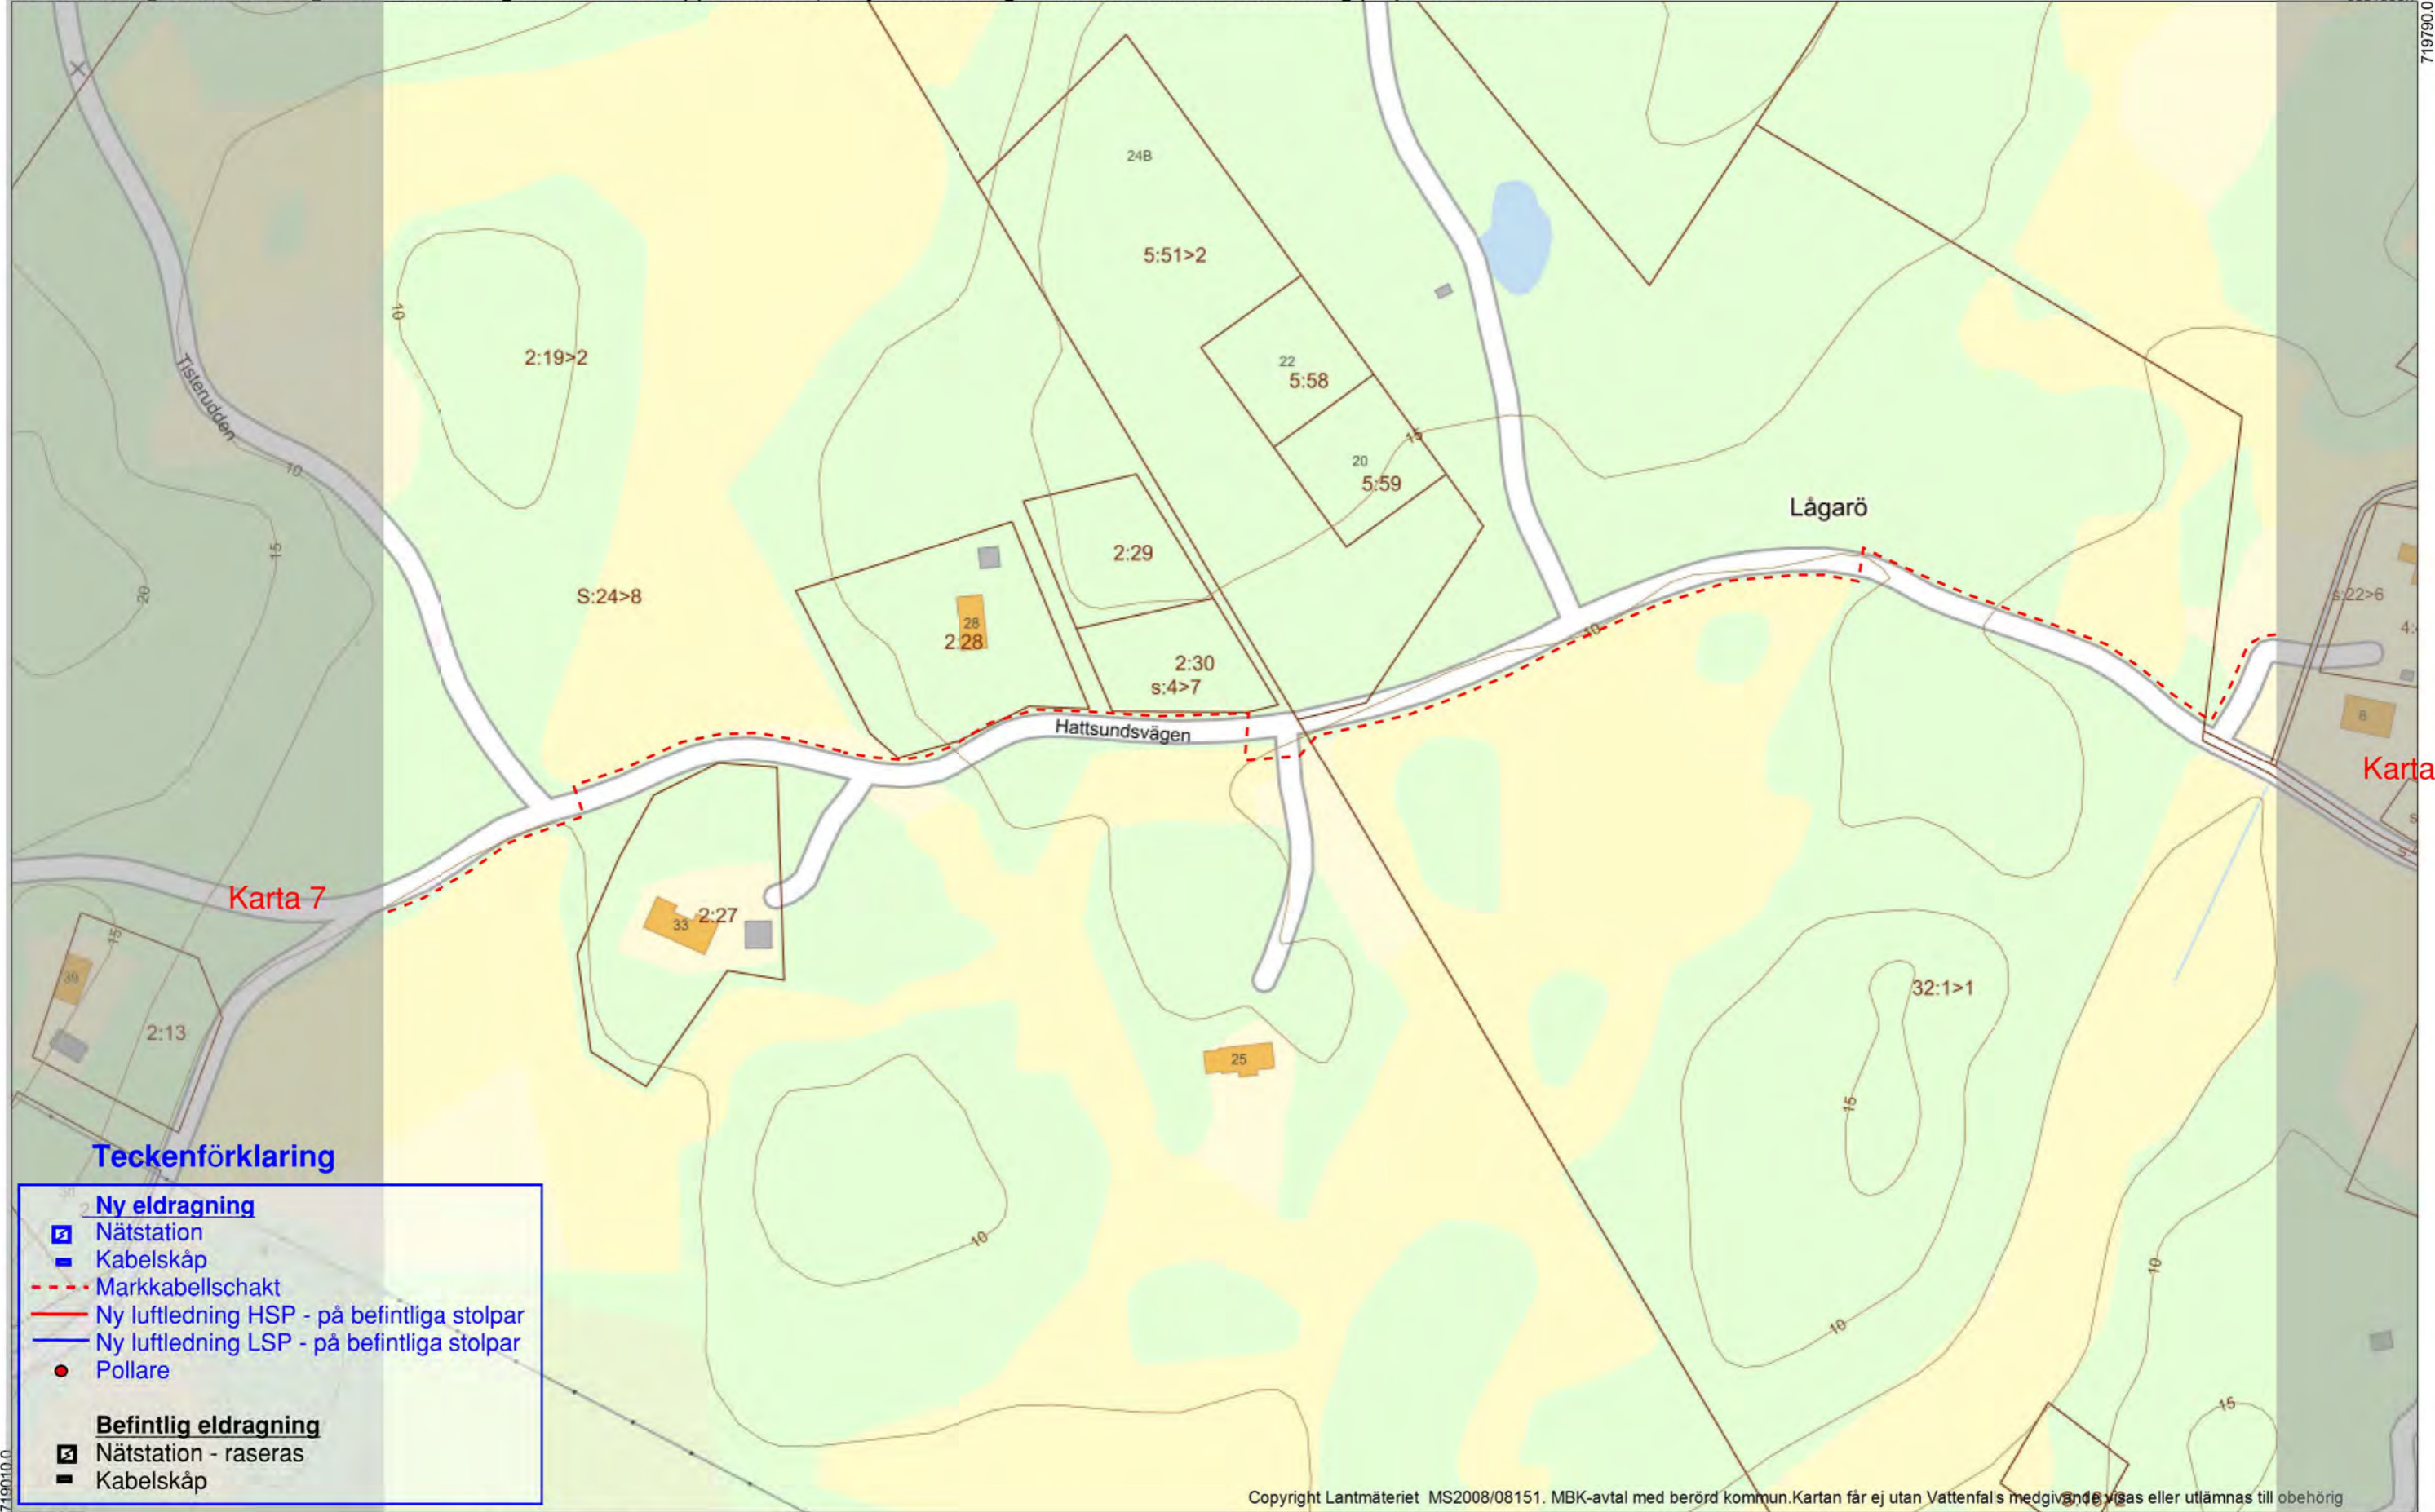

Karta 7

Karta 9

## Teckenförklaring

- Ny eldragning**
- Nätstation
- Kabelskåp
- Markkabelschakt
- Ny luftledning HSP - på befintliga stolpar
- Ny luftledning LSP - på befintliga stolpar
- Pollare
  
- Befintlig eldragning**
- Nätstation - raderas
- Kabelskåp

OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelsättning på plats beställas

6631770.0

720264.0



Karta 8

Karta 4

Karta 10

Karta 10

2023.04.26

Skala 1: 2000


Copyright Lantmäteriet MS200808151. MBK-avtal med Berörd kommun. Kartan får ej utan Vattenfalls medgivande visas eller utlämnas till obehörig

719726.0

6631030.0

0 100m

OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

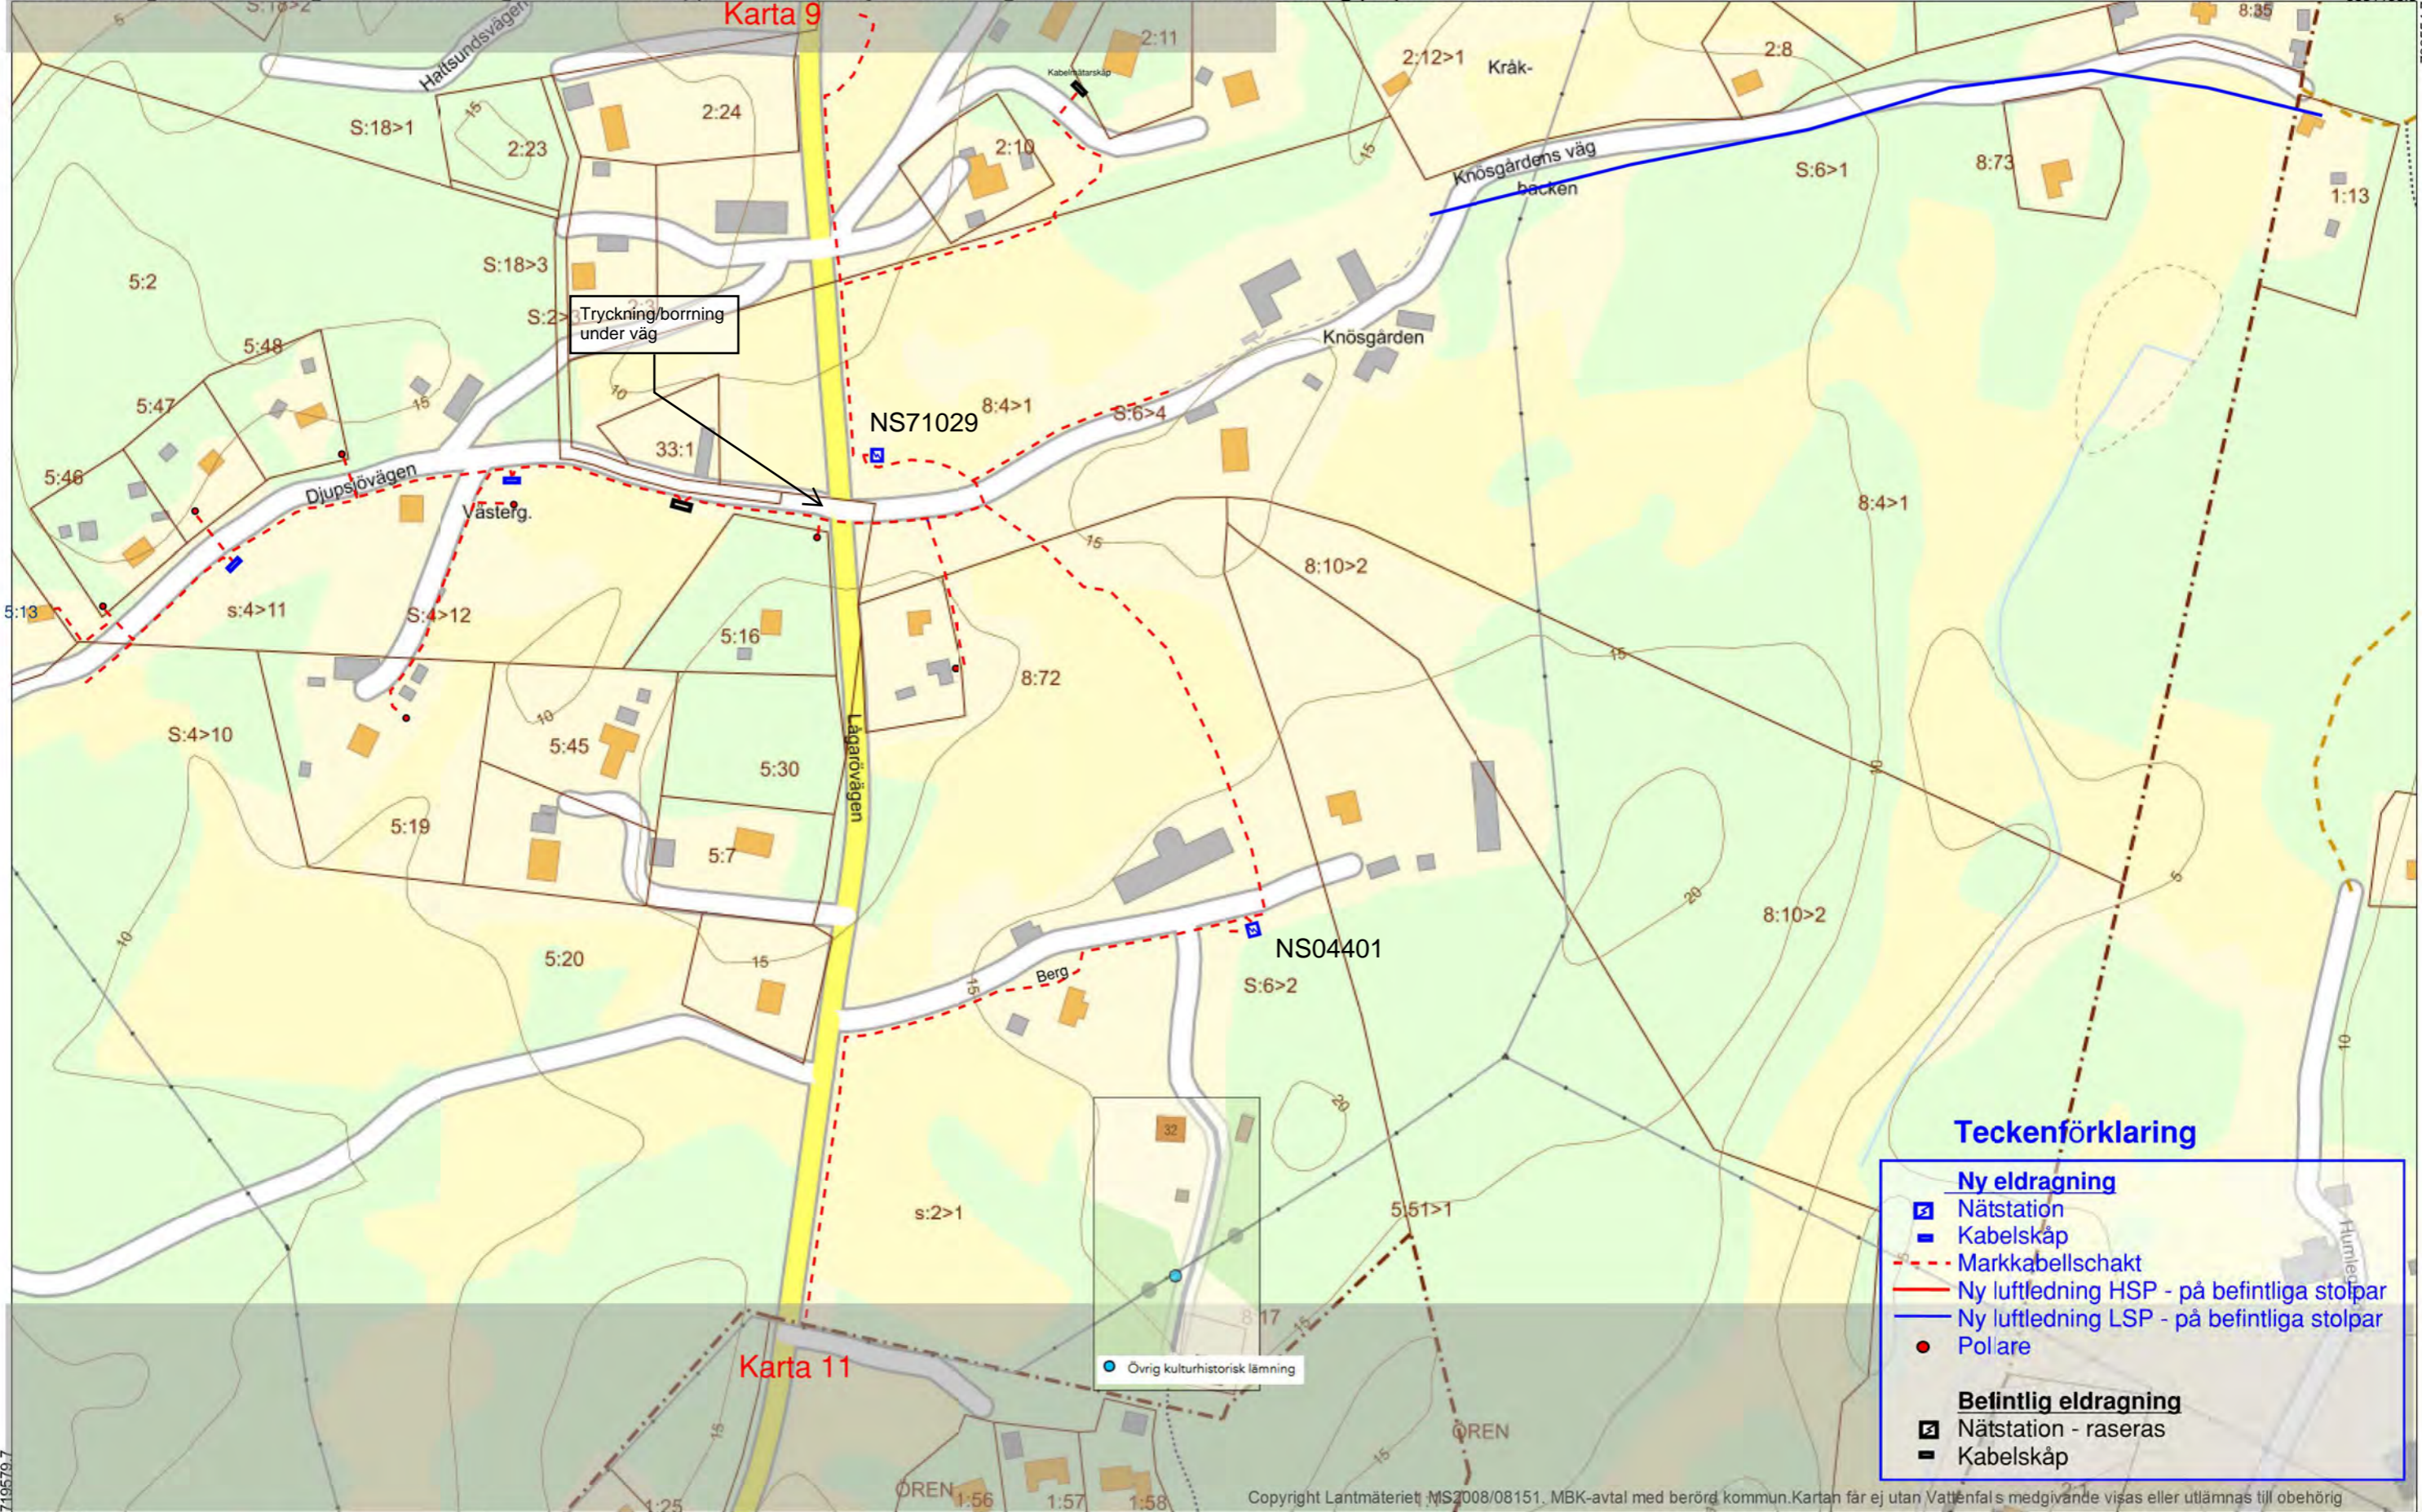


**Teckenförklaring**

- Ny eldragning**
- Nätstation
- Kabelskåp
- Markkabelschakt
- Ny luftledning HSP - på befintliga stolpar
- Ny luftledning LSP - på befintliga stolpar
- Polare
- Befintlig eldragning**
- Nätstation - raseras
- Kabelskåp



OBS! Om inget annat är angivet skall kabelägget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

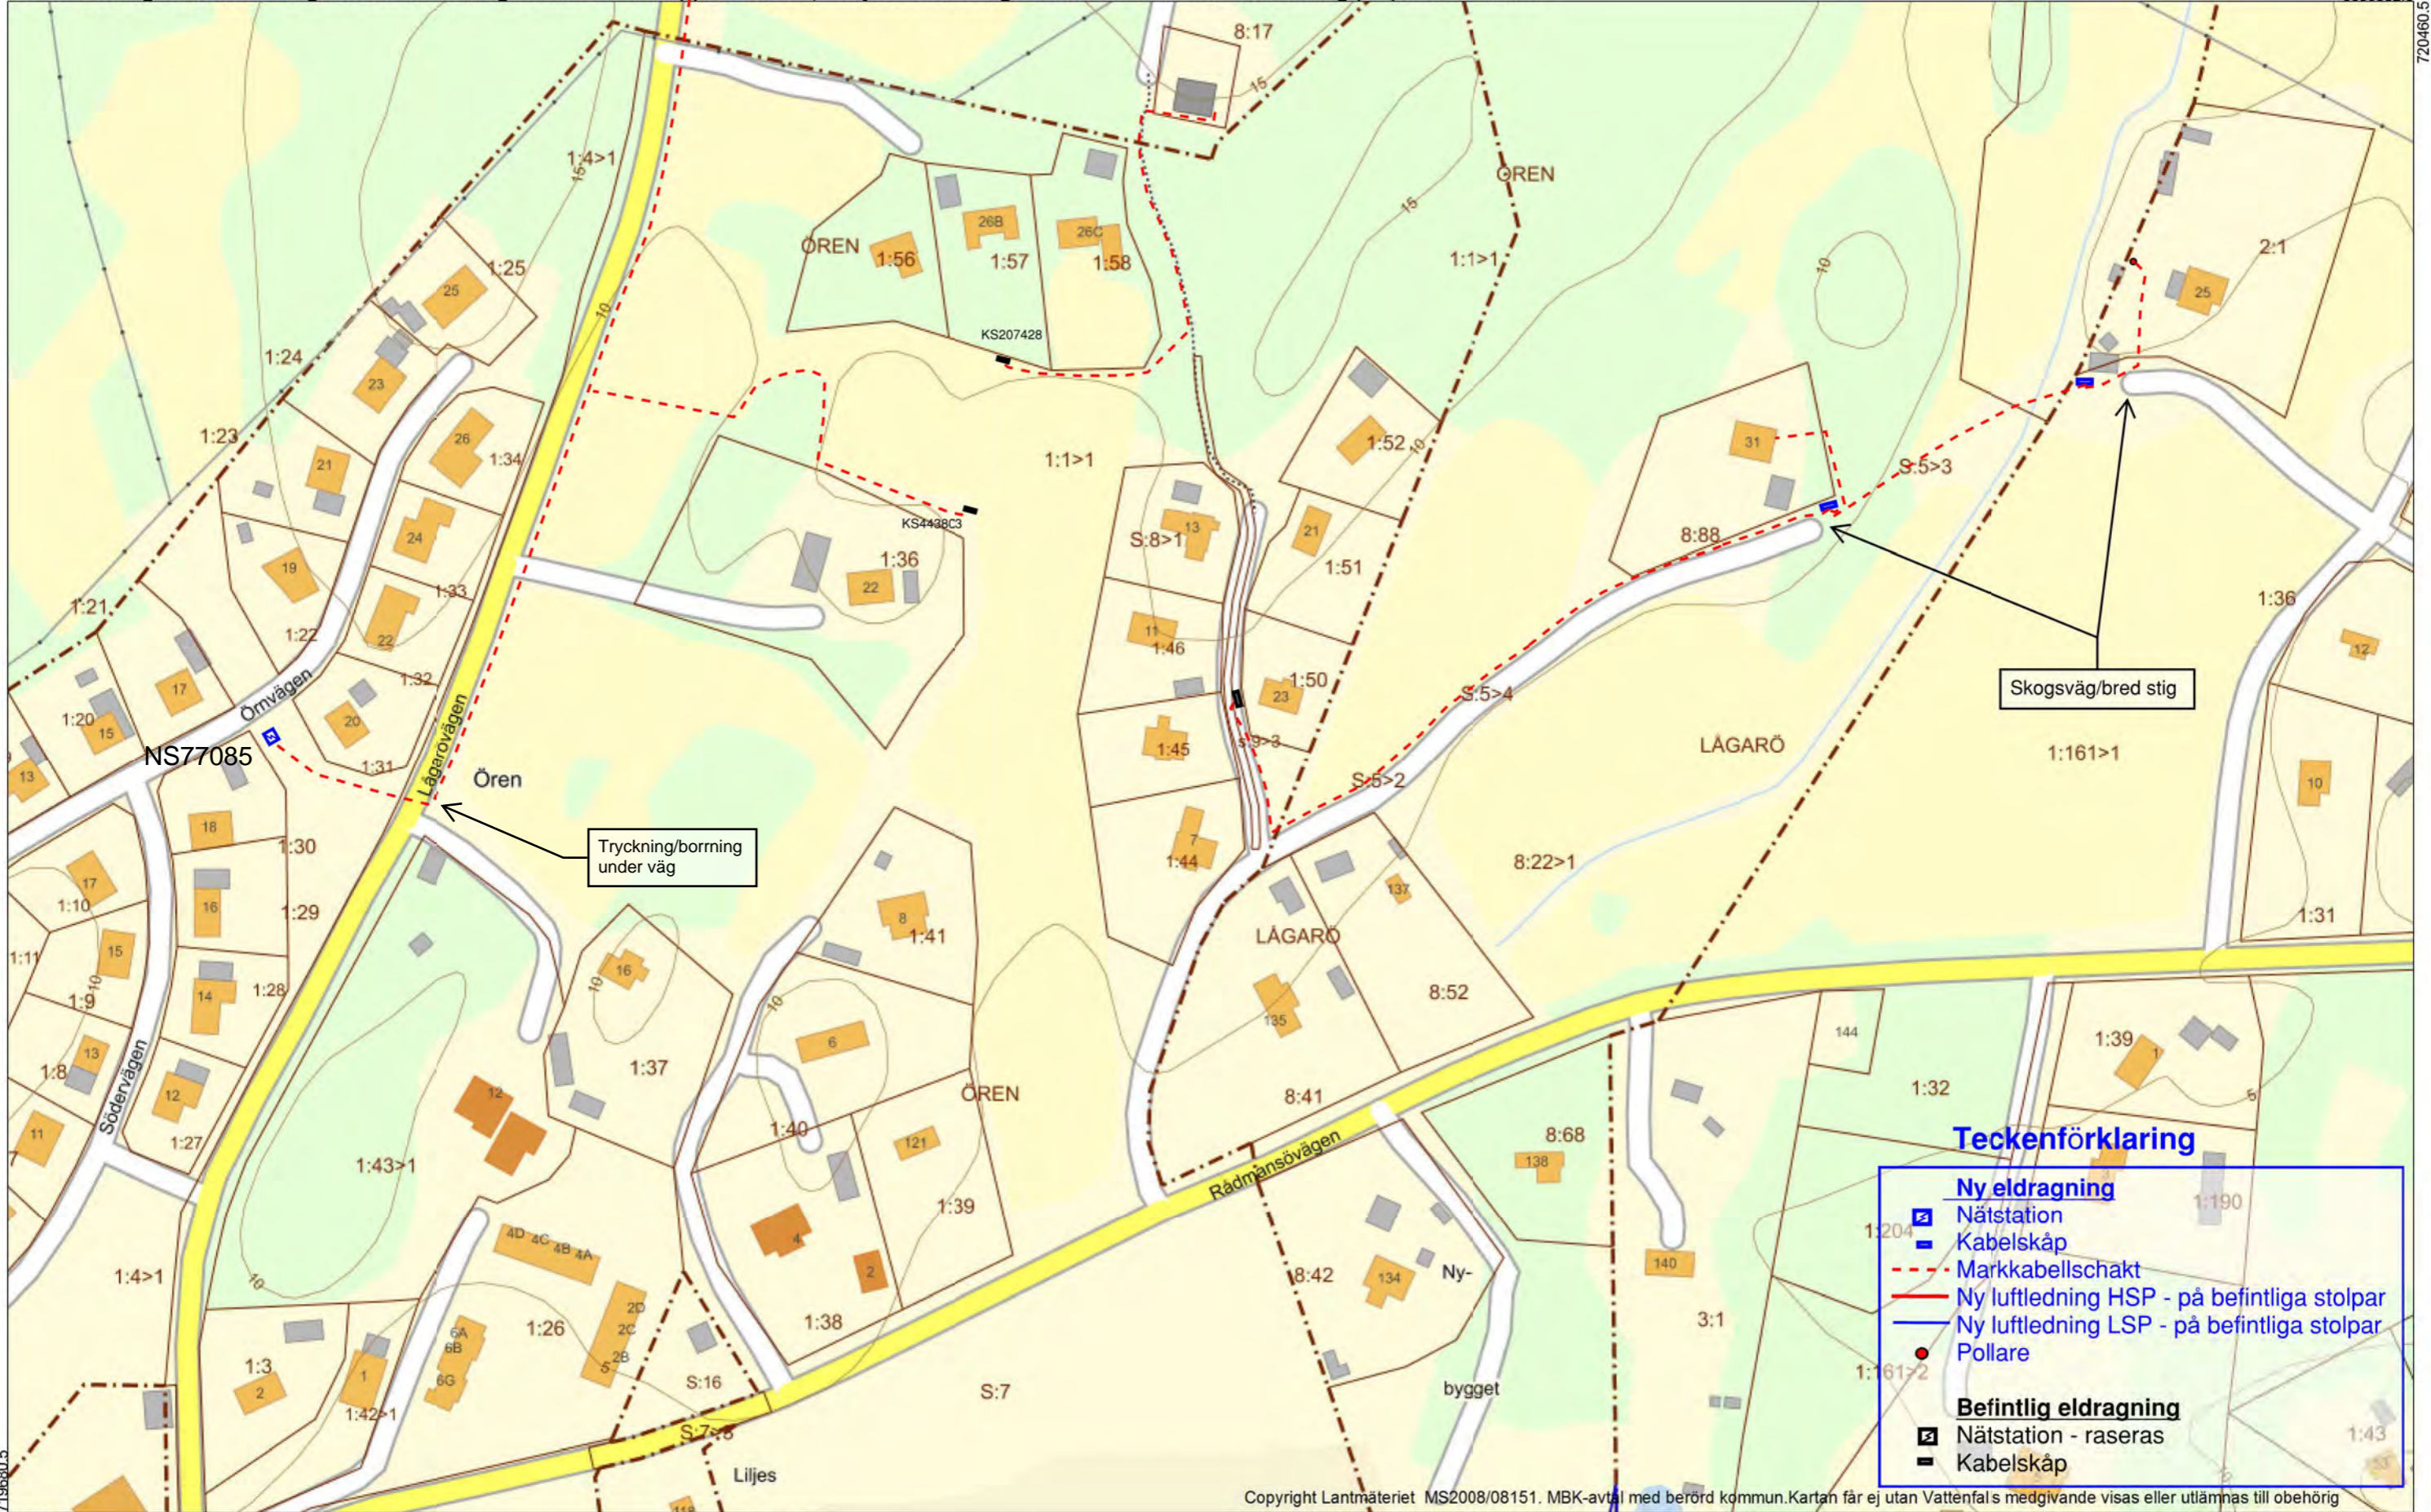

**Teckenförklaring**

**Ny eldragnig**

- Nätstation
- Kabelskåp
- Markkabelschakt
- Ny luftledning HSP - på befintliga stolpar
- Ny luftledning LSP - på befintliga stolpar
- Pollare

**Befintlig eldragnig**

- Nätstation - raseras
- Kabelskåp

Copyright Lantmäteriet MS2008/08151. MBK-avtal med berörd kommun. Kartan får ej utan Vattenfall's medgivande visas eller utlämnas till obehörig

719680.5

6630092.6

2023.04.26


Skala 1: 2000

0 100m

6630582.6


720480.5

# Översiktskarta rasing

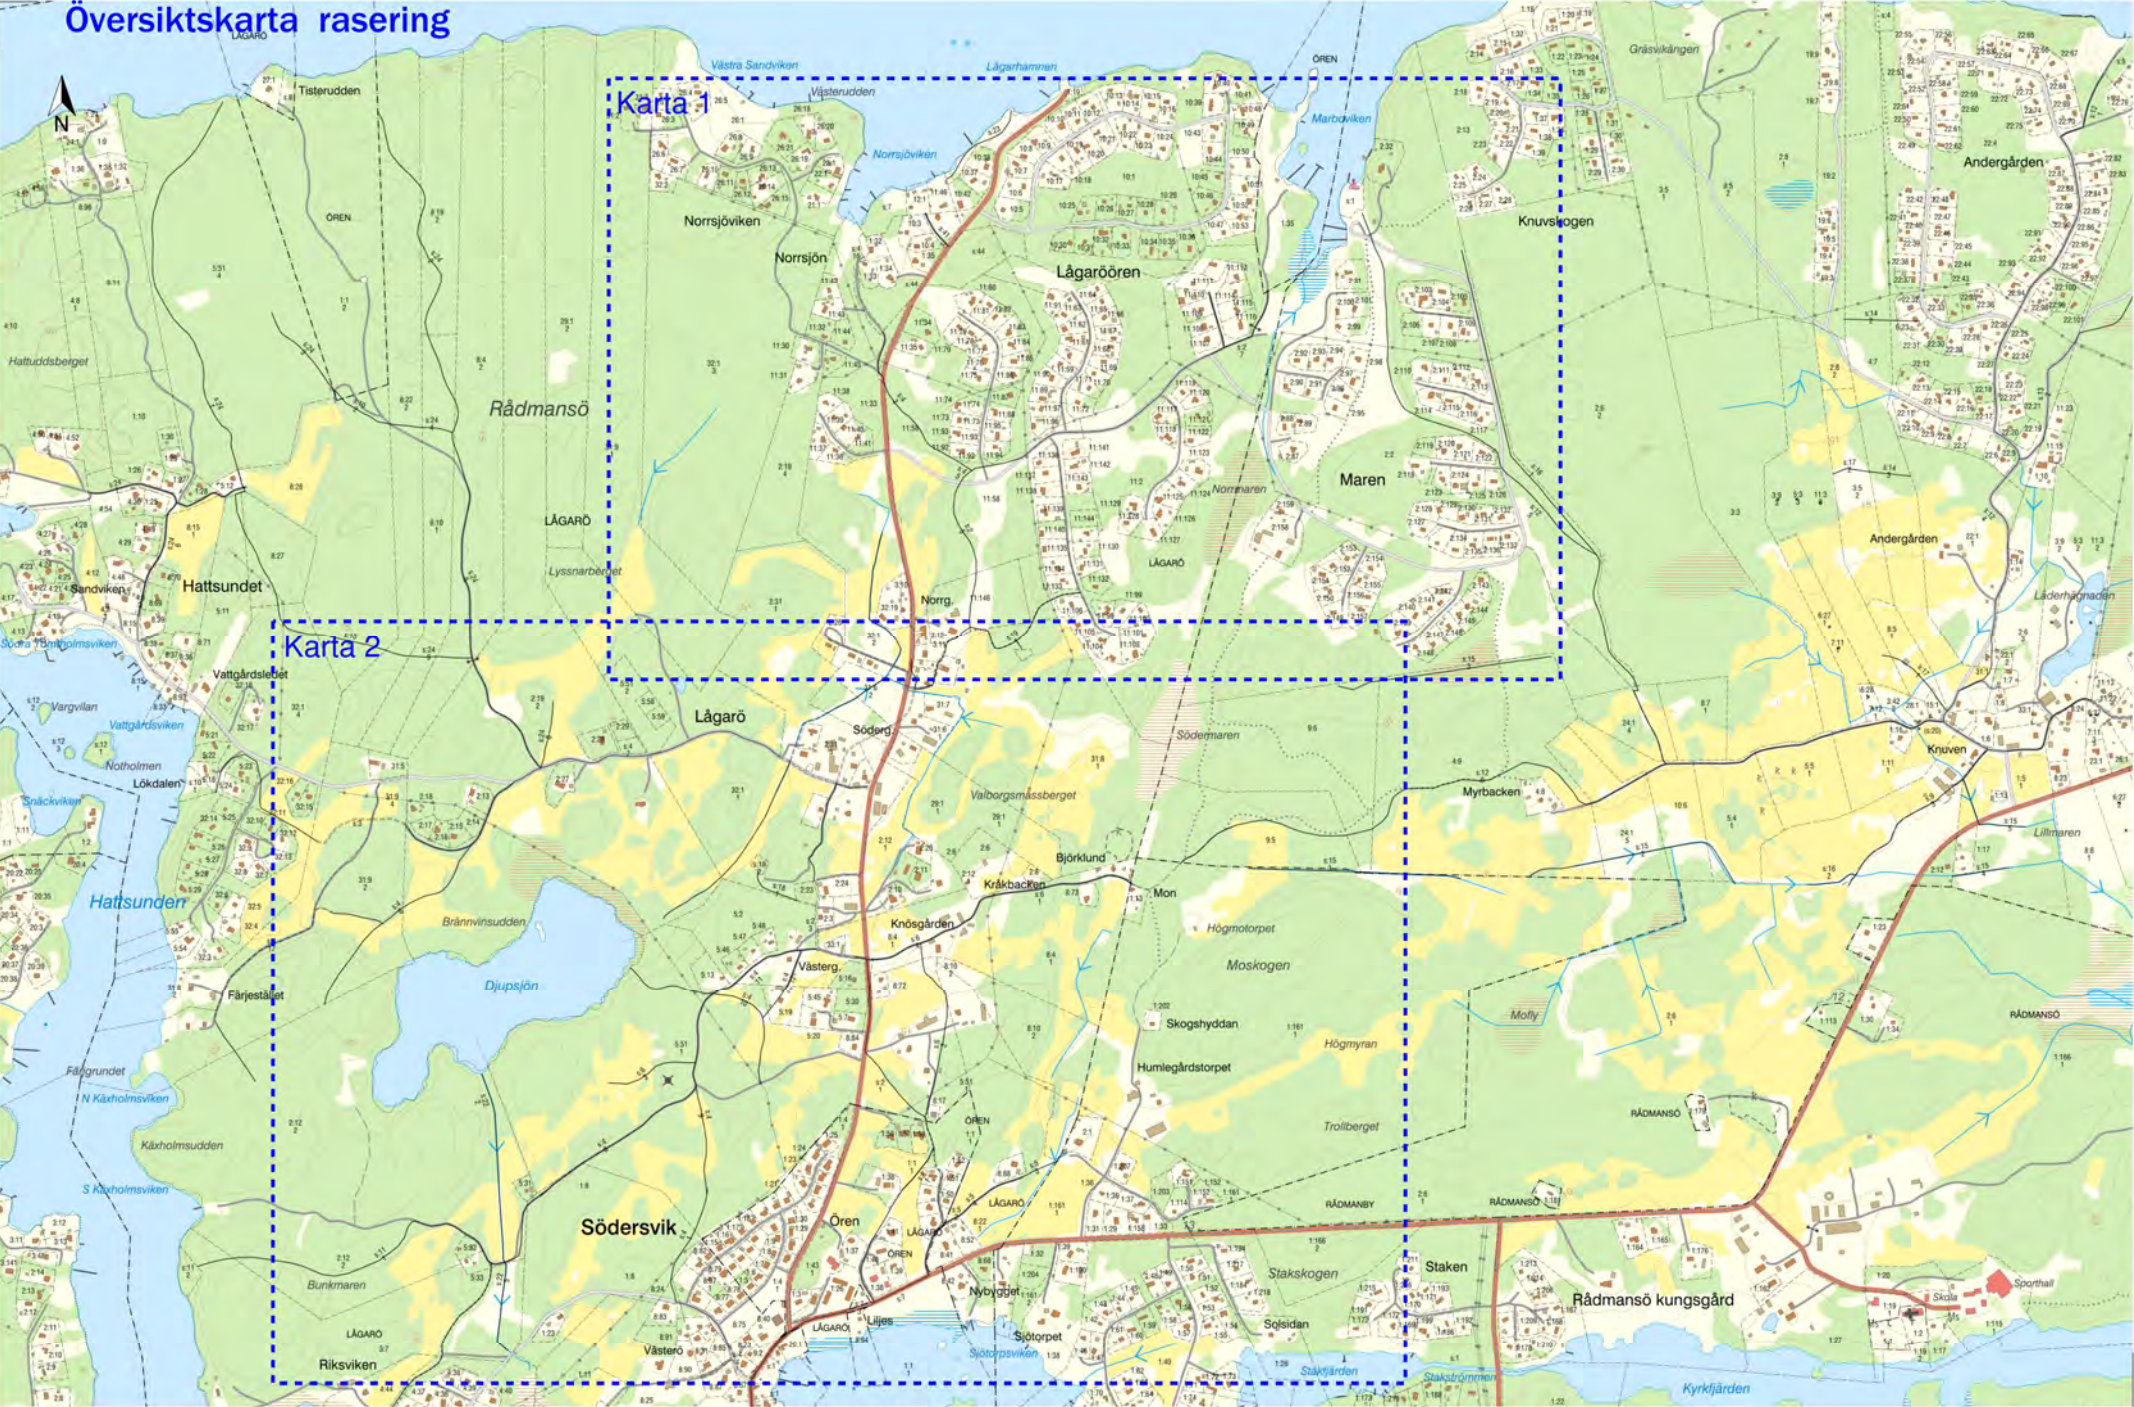

# Karta 1 Rasering

OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

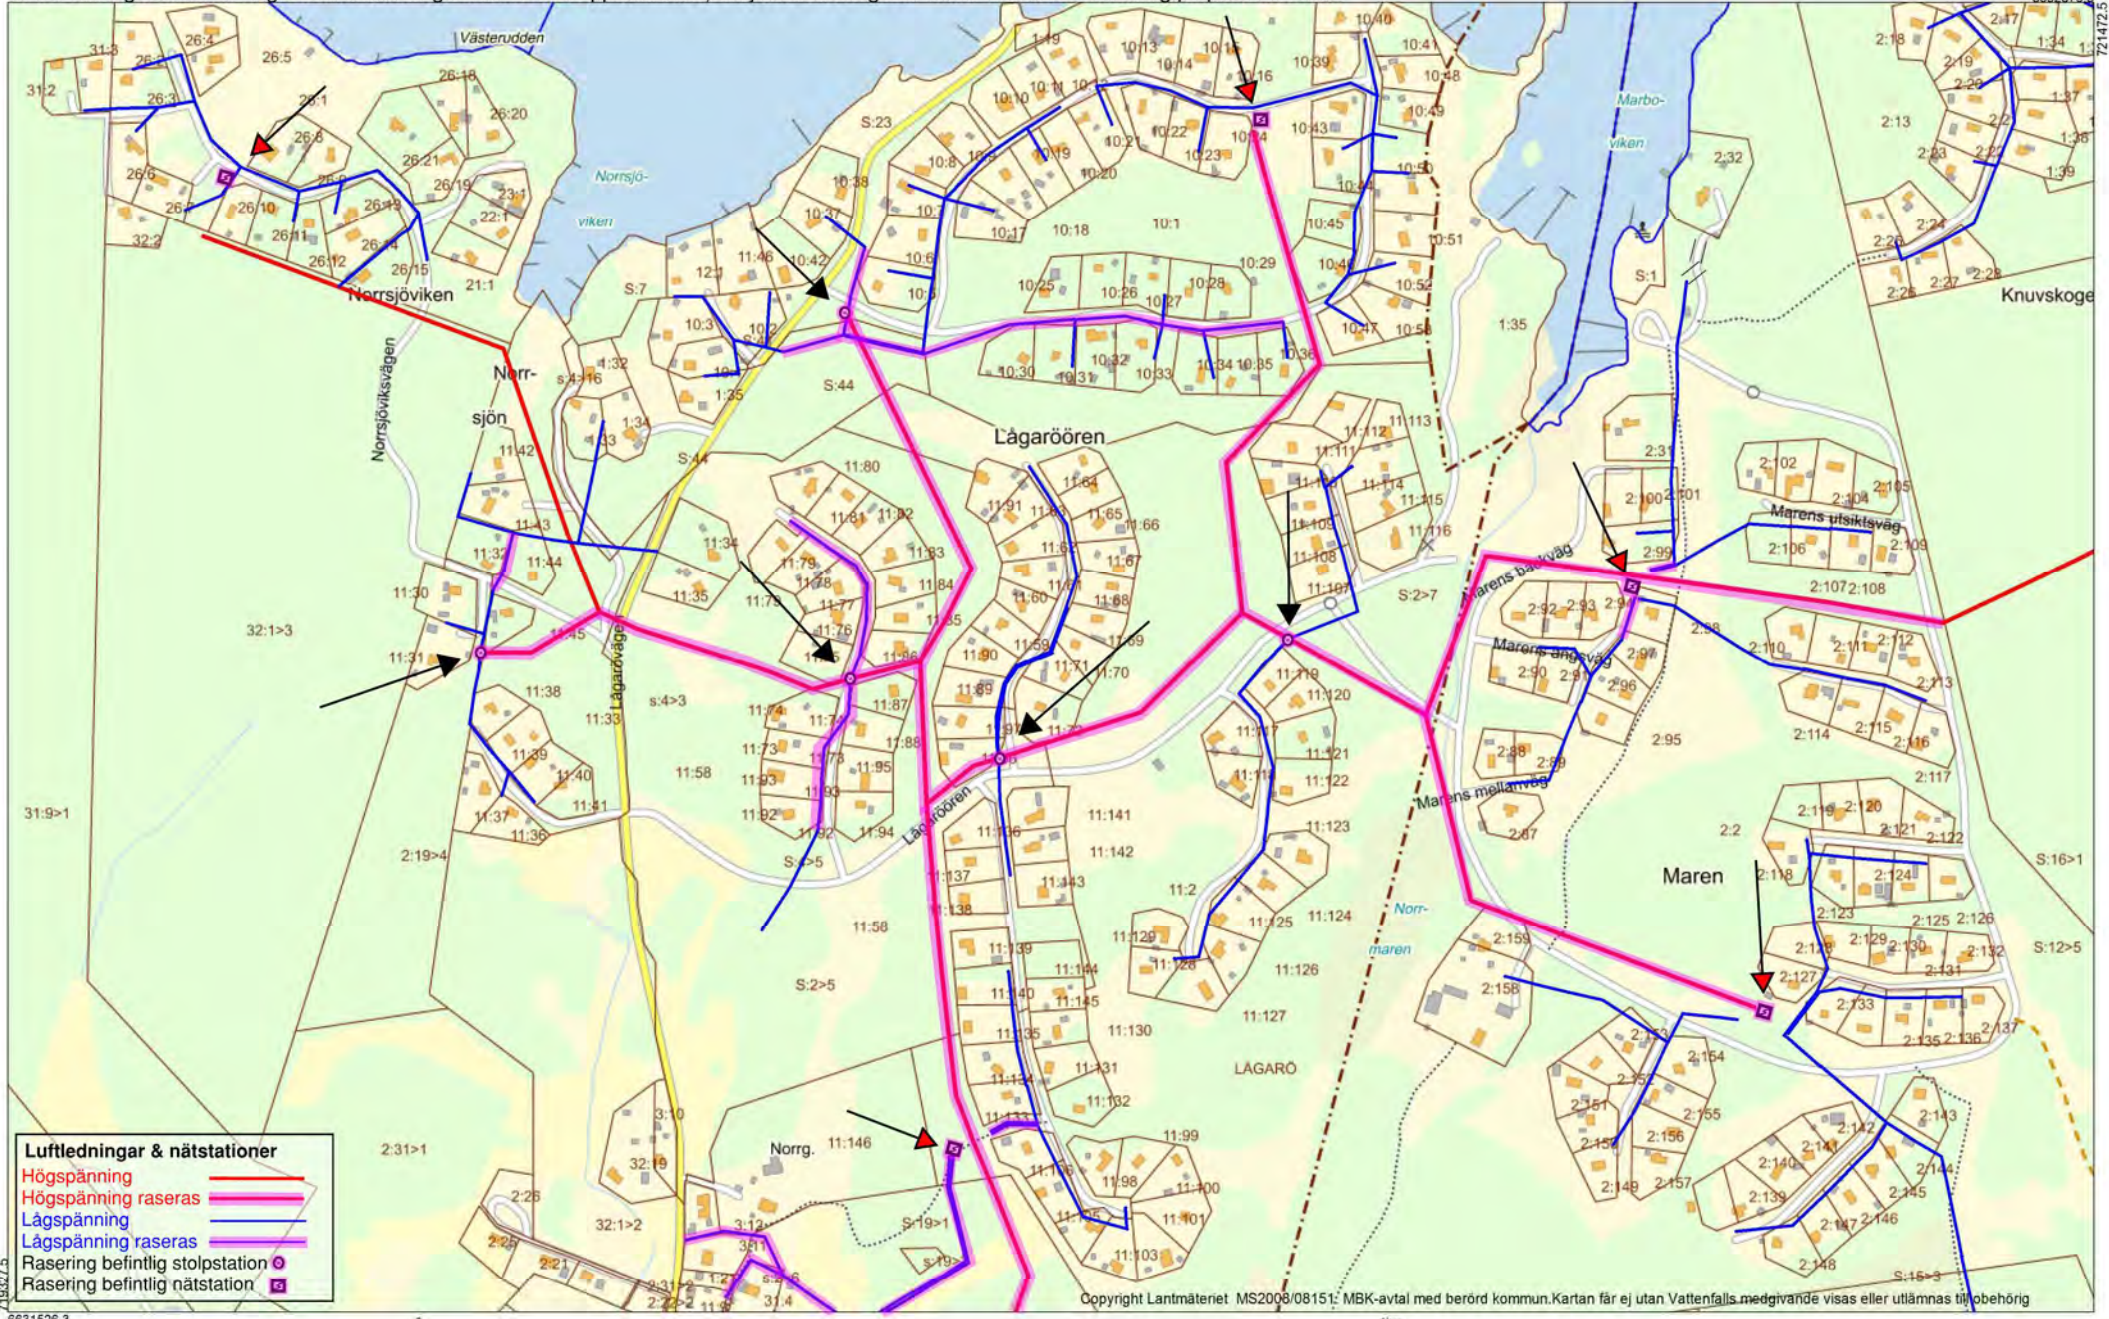

- Luftledningar & nätstationer**
- Högspänning —
  - Högspänning raseras —
  - Lågspänning —
  - Lågspänning raseras —
  - Rasering befintlig stolpstation ○
  - Rasering befintlig nätstation □

Copyright Lantmäteriet MS2008/08151: MBK-avtal med berörd kommun. Kartan får ej utan Vattenfalls medgivande visas eller utlämnas tillbehörig

719327.5


6631526.3

2023.07.03

Skala 1: 5500

# Karta 2 Rasering

OBS! Om inget annat är angivet skall kabelläget anses vara approximativt, vid jobb nära angiven kabel skall kabelutsättning på plats beställas

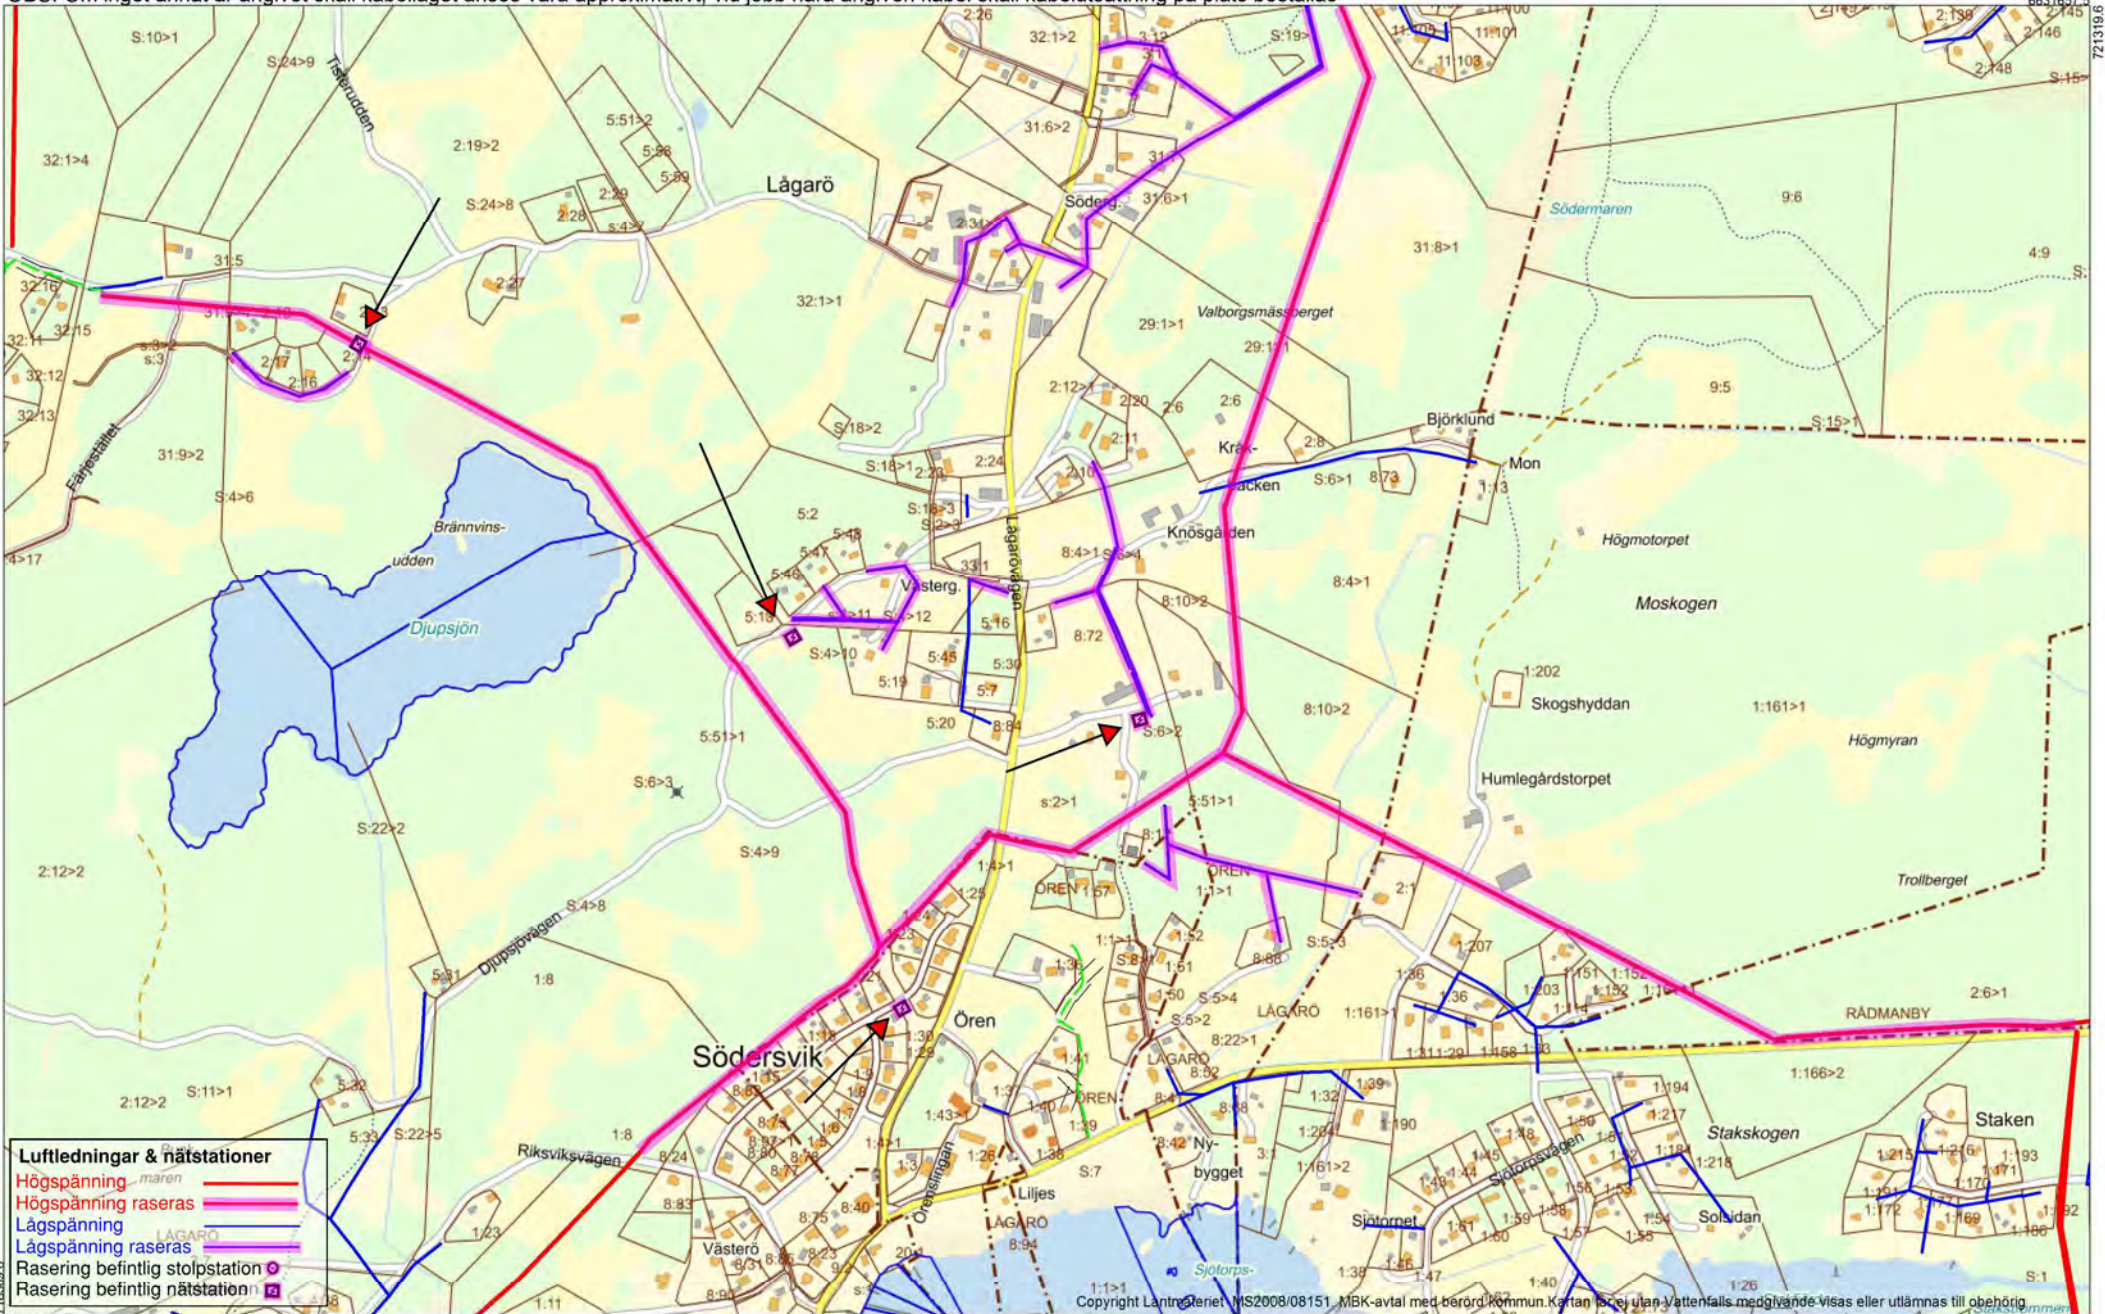

- Luftledningar & nätstationer**
- Högspänning - maren
  - Högspänning raseras
  - Lågspänning
  - Lågspänning raseras
  - Rasering befintlig stolpstation
  - Rasering befintlig nätstation

## Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

### Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

### *Hur överklagar jag beslutet?*

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till antingen via e-post [stockholm@lansstyrelsen.se](mailto:stockholm@lansstyrelsen.se), eller med post till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

### *Tiden för överklagande*

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet**. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande **inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades**.

### *Ditt överklagande ska innehålla*

- Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
- hur du vill att beslutet ska ändras, samt
- varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

### *Ombud*

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

### *Behöver du veta mer?*

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, [stockholm@lansstyrelsen.se](mailto:stockholm@lansstyrelsen.se), eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe till höger på första sidan.