



Vattenfall Service Nordic AB
jesper.jakobsson@vattenfall.com

Samråd enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel i Norrtälje kommun

Beslut

Länsstyrelsen har inget emot den anmälda åtgärden under förutsättning att den utförs enligt anmälan.

Beskrivning av ärendet

Du lämnade den 12 mars 2025 in en anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller nyanläggning av markkabel från fastigheten Länna-Penningby 1:83 till Fiskarudden 1:1, Norrtälje kommun.

Av anmälan framgår att nyanläggning av markkabel ska ske genom schaktning på en total sträcka om 450 meter med ett schaktdjup på 0,6 meter och en schaktbredd på 0,5 meter. Markkabeln förläggs i åkerkant. En del av sträckan är inom strandskyddat område, en förfrågan har skickats till Norrtälje kommun om dispens krävs. Riksintresse kulturmiljö (Länna) berörs men anses inte påverkas av nedläggningen av markkabel.

Olje- och läckageskydd samt miljövänliga hydragoljor kommer tillämpas.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att den anmälda åtgärdens inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter, är acceptabel. Länsstyrelsen har därför inget emot den anmälda åtgärden.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken.

Information

Länsstyrelsens prövning omfattar endast bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken om verksamhetens inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter. En anmälan om samråd befriar inte verksamhetsutövaren från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.

Detta samråd omfattar inte eventuella tillstånd som krävs från markägare eller annan sakägare. Eventuella bygglov söks hos kommunen. Om område med strandskydd berörs kan åtgärden kräva dispens. Kontakt tas med berörd kommun.

Om en okänd fornlämning påträffas vid grävningsarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan till Länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).

Om åtgärden riskerar att skada en naturmiljö som omfattas av generellt biotopskydd (allé/småvatten/våtmark/dike/källa/åkerholme/odlingsröse/stenmur) enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och 5 § i förordningen om områdesskydd (1998:1252) är åtgärden förbjuden. Dispens kan sökas hos Länsstyrelsen.

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det bl.a. förbjudet att avsiktligt störa vissa arter av fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningstid. Ni bör även försäkra er om att ni har tillräckligt med kunskap om förekomst av skyddade arter för att säkerställa att den planerade åtgärden är förenlig med artskyddsförordningen.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att försäkra sig om att massor som avses flyttas inte innehåller arter som omfattas av förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter. Enligt artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 är det förbjudet att transportera massor som innehåller invasiva arter, med undantag om massorna transporteras till destruktionsanläggning.

Om förorening påträffas ska tillsynsmyndigheten genast underrättas enligt 10 kap. 11 § miljöbalken. Enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpande åtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.

Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan för samråd.

Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar ni på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av miljöhandläggare Johanna Rosenquist.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga:

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Karta

Kopia till:

Norrtälje kommun

Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Så här överklagar du beslutet

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande **inom tre veckor** från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.


Om du har handlingar som du anser stödjer ditt överklagande bifogar du kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 25 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet uppge sitt namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 13344-2025.

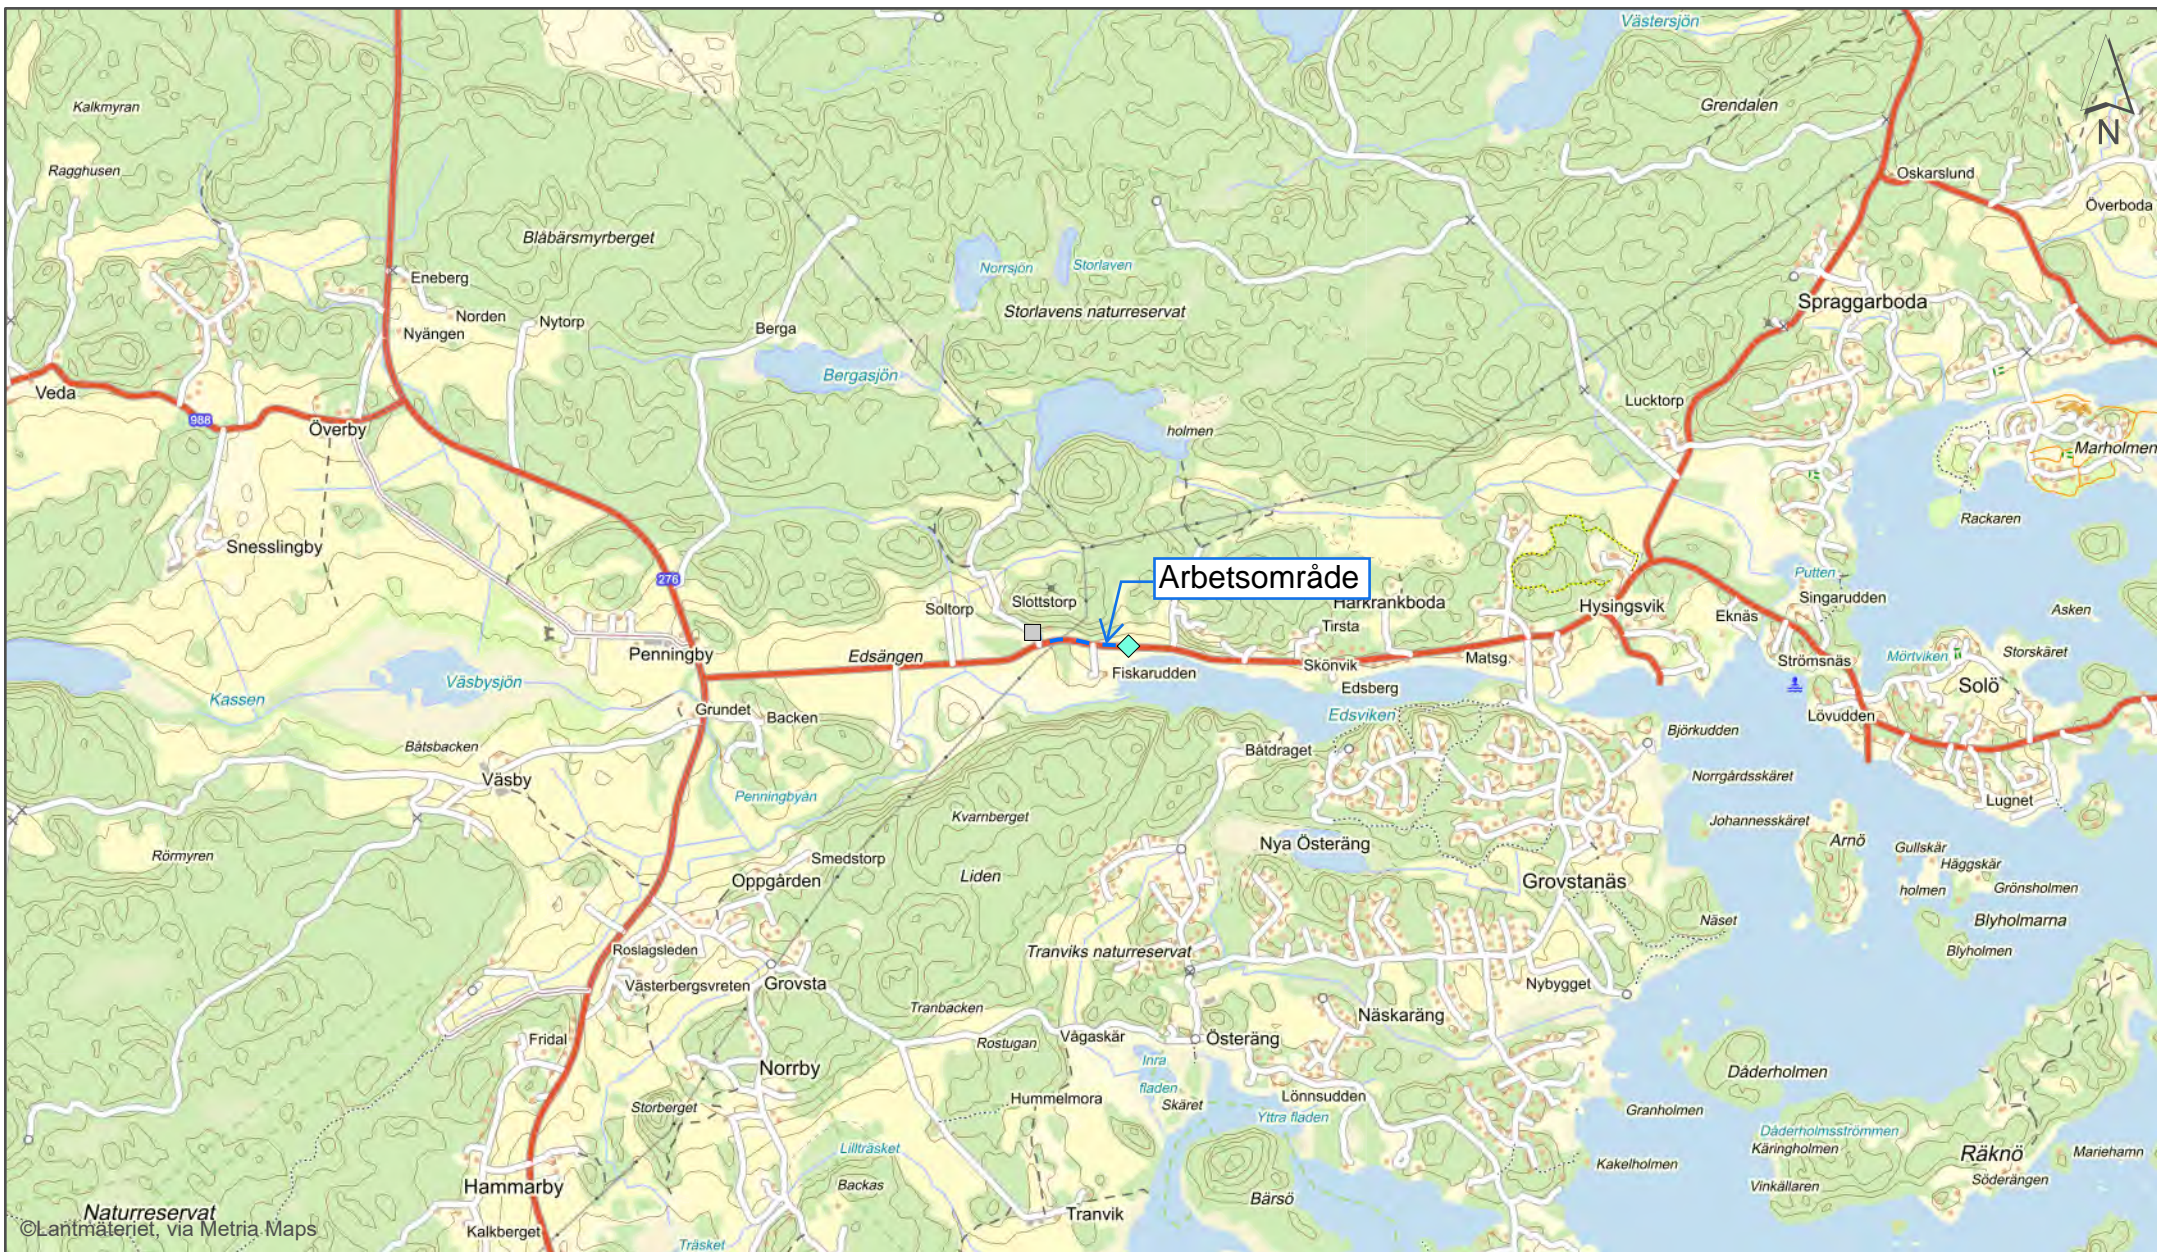


Teckenförklaring	
■	Befintlig nätstation
◆	Kabelskåp
- - -	Lsp kabel

Projekt: Trafikkamera Slottstorp
 Projektid: 317734
 Kommun: Norrtälje
 Koordinater: 708873Ö, 6621673N

0 245 490 980 1 470 1 960 m

Page 5 of 6

Skala 1:30 000	Koordinatsystem SWEREF99 TM	Blad / Format A4
Avdelning GS-ES6	Konstruerad av CCL50	
Datum 2025-03-12		VATTENFALL 

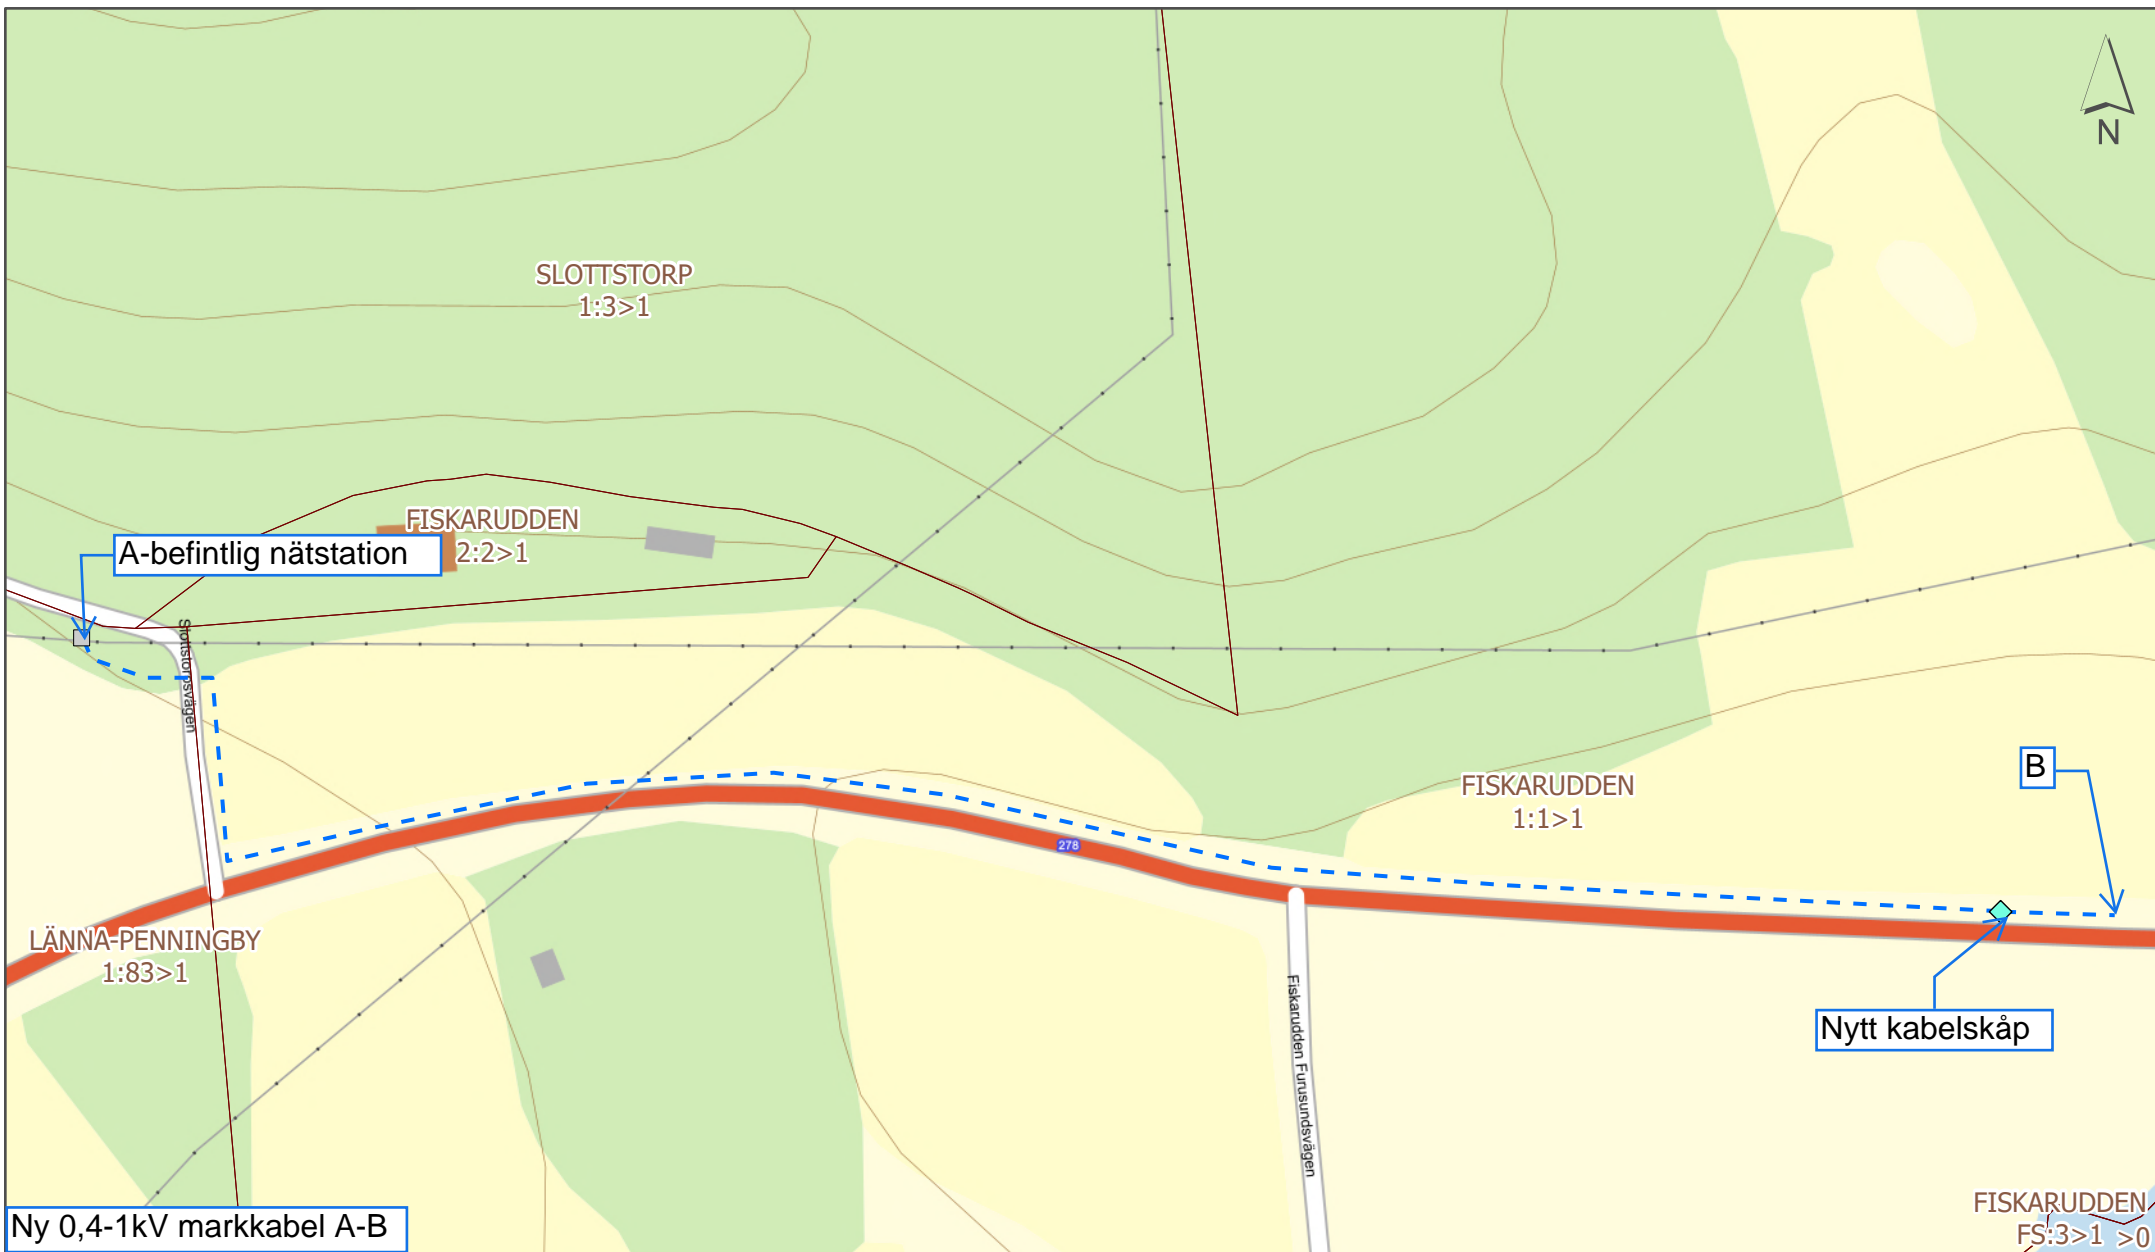

Ny 0,4-1kV markkabel A-B

Teckenförklaring

- Befintlig nätstation
- ◆ Kabelskåp
- - - Lsp kabel

Projekt: Trafikkamera Slottstorp
 Projektid: 317734
 Kommun: Norrtälje
 Koordinater: 708873Ö, 6621673N

Skala

1:1 500

Avdelning
GS-ES6

Koordinatsystem
SWEREF99 TM

Konstruerad av
CCL50

Blad / Format

A4



Datum
2025-03-12

